KOMISIJA

KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 6. marts),

ar ko atsevišķiem būvizstrādājumiem izveido degamības klases attiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 655)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/213/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Direktīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā "Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem" [2].

(2) Attiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā definē dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.

(3) Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4) Šīs ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamības raksturlielumiem to gala pielietojumā.

(5) Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika noteikts Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumā 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības [degamības] klasifikāciju [3].

(6) Attiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu ir nepieciešams izmantot Lēmumā 2000/147/EK noteikto klasifikāciju.

(7) Daudzu būvizstrādājumu un/vai būvmateriālu degamības raksturlielumi saskaņā ar Lēmumā 2000/147/EK paredzēto klasifikāciju ir vispāratzīti un pietiekami labi zināmi ugunsdrošību reglamentējošām iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.

(8) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kad atbilst visām "degamības" raksturlieluma prasībām un kas nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Konkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem saskaņā ar Lēmumā 2000/147/EK pieņemto degamības klasifikāciju, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

---

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[2] OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

[3] OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/632/EK (OV L 220, 3.9.2003., 5. lpp.).

3. pants

Ja vajadzīgs, izstrādājumus aplūko saistībā ar to galīgo pielietojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 6. martā

Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN

PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautajās tabulās uzskaitīti būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām degamības raksturlieluma prasībām un kas nav papildus jātestē.

1. tabula

KOKA GRĪDU DEGAMĪBAS KLASES

Materiāls (1), (7)	Sīkāka informācija par izstrādājumu (4)	Minimālais vidējais blīvums (5) (kg/m^3)	Minimālais vispārīgais biezums (mm)	Gala pielietojuma nosacījums	Klase attiecībā uz grīdas segumiem (3)
Koka grīdas un parkets	Ozola vai dižskābarža masīvkoksnes grīdas segums ar pārklātu virsmu	Dižskābardis: 680 Ozols: 650	8	Pielīmēts pie pamatnes (6)	C_{fl} - s1
	Ozola, dižskābarža vai egles masīvkoksnes grīdas segums ar pārklātu virsmu	Dižskābardis: 680 Ozols: 650 Egle: 450	20	Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās	
	Masīvkoksnes grīdas segums ar pārklātu virsmu, kas nav norādīts iepriekš	390	8	Bez gaisa spraugas apakšā	D_{fl} - s1
			20	Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās	
Koka parkets	Daudzslāņu parkets ar vismaz 5 mm biezu ozola virsējo kārtu un ar pārklātu virmu	650 (virsējā kārta)	10	Pielīmēts pie pamatnes (6)	C_{fl} - s1
			14 (2)	Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās	
	Daudzslāņu parkets ar pārklātu virsmu, kas nav norādīts iepriekš	500	8	Pielīmēts pie pamatnes	D_{fl} - s1
			10	Bez gaisa spraugas apakšā	
			14 (2)	Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās	
Finierēts grīdas segums	Finierēts grīdas segums ar pārklātu virsmu	800	6 (2)	Bez gaisa spraugas apakšā	D_{fl} - s1

(1) Ieklāts atbilstoši EN ISO 9239-1 uz vismaz D - s2, d0 klases pamatnes ar minimālo blīvumu 400 kg/m^3 vai ar gaisa spraugu apakšā.
(2) Parketa izstrādājumiem 14 mm biezumā vai biezākiem un finierētiem grīdas segumiem jāizmanto vismaz E klasei atbilstošs starpslānis, kura maksimālais biezums ir 3 mm, segumu ieklājot bez gaisa spraugas.
(3) Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulai.
(4) Ietverto virsmas pārklājumu tips un daudzums: akrils, poliuretāns vai ziepes, 50–100 g/m^2, un eļļa, 20–60 g/m^2.
(5) Kondicionēts atbilstoši EN 13238 (50 % gaisa relatīvais mitrums 23 °C).
(6) Vismaz A2 - s1, d0 klases pamatne.
(7) Piemērojams arī kāpņu pakāpieniem.

2. tabula

MASĪVKOKSNES PANEĻU APŠUVUMA DEGAMĪBAS KLASES

Materiāls (11)	Sīkāka informācija par izstrādājumu (5)	Minimālais vidējais blīvums (6) (kg/m³)	Minimālais biezums: kopējais/ minimālais (7) (mm)	Gala pielietojuma nosacījums (4)	Klase (3)
Paneļu apšuvums (1)	Koka paneļi ar vai bez gropēm un ierievjiem un ar profilētu virsmu vai bez tās	390	9/6	Bez gaisa spraugas vai ar noslēgtu gaisa spraugu aizmugurē	D - s2, d2
			12/8		D - s2, d0
Paneļu apšuvums (2)	Koka paneļi ar vai bez gropēm un ierievjiem un ar profilētu virsmu vai bez tās	390	9/6	Ar vaļēju gaisa spraugu ≤ 20 mm aizmugurē	D - s2, d0
			18/12	Bez gaisa spraugas vai ar vaļēju gaisa spraugu aizmugurē	
Koka sloksnes (8)	Koka paneļi, montēti uz atbalsta rāmja (9)	390	18	Brīva gaisa piekļuve no visām pusēm (10)	D - s2, d0

(1) Montēts mehāniski uz koka brusu atbalsta rāmja ar noslēgtu gaisa spraugu vai pildīts ar vismaz A2 - s1, d0 klases materiālu ar minimālo blīvumu 10 kg/m³, vai pildīts ar vismaz E klases celulozes izolācijas materiālu ar tvaika barjeru aizmugurē vai bez tās. Koksnes izstrādājumi ir jākonstruē tā, lai tos varētu montēt bez pārrāvumiem.

(2) Montēts mehāniski uz koka brusu atbalsta rāmja ar vaļēju gaisa spraugu aizmugurē vai bez tās. Koksnes izstrādājumi ir jākonstruē tā, lai tos varētu montēt bez pārrāvumiem.

(3) Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulai.

(4) Vaļēja gaisa sprauga rada vēdināšanas iespēju aiz izstrādājuma, turpretim noslēgta gaisa sprauga šādu ventilāciju izslēdz. Pamatnei aiz gaisa spraugas jāatbilst vismaz A2 - s1, d0 klasei ar minimālo blīvumu 10 kg/m³. Aiz noslēgtas gaisa spraugas, kas ir maksimāli 20 mm, vertikālu koka paneļu gadījumā pamatnei ir jāatbilst vismaz D - s2, d0 klasei.

(5) Savienojumos ietverti visi savienojumu veidi, piemēram, piedursavienojums un stūru savienojums ar gropi un ierievi.

(6) Kondicionēts saskaņā ar EN 13238.

(7) Atbilstoši turpmāk dotajam attēlam. Paneļa virspuses profilētā virsma nav lielāka par 20 % no plaknes virsmas vai 25 %, ja mēra gan paneļa virspusi, gan apakšpusi. Attiecībā uz piedursavienojumu lielākais biezums ir piemērojams savienojuma robežvirsmai.

(8) Taisnstūra koka paneļus ar noapaļotiem stūriem vai bez tiem, ko montē horizontāli vai vertikāli uz atbalsta rāmja un kam gaiss piekļūst no visām pusēm, galvenokārt izmanto kopā ar citiem celtniecības elementiem gan iekšējā, gan ārējā apdarē.


(9) Maksimāli atklātā virsma (visas taisnstūra koka paneļu un koka atbalsta rāmja malas) līdz 110 % no kopējās plaknes virsmas, skatīt turpmāk B attēlu.

(10) Citiem celtniecības elementiem, kas tuvāki par 100 mm koka sloksnēm (izņemot to atbalsta rāmi), jāatbilst vismaz A2-s1, d0 klasei, attālumā no 100 līdz 300 mm – vismaz B - s1, d0 klasei un attālumā virs 300 m – vismaz D - s2, d0 klasei.

(11) Piemēro arī attiecībā uz kāpnēm.


A attēls

masīvkoksnes paneļu apšuvuma profili

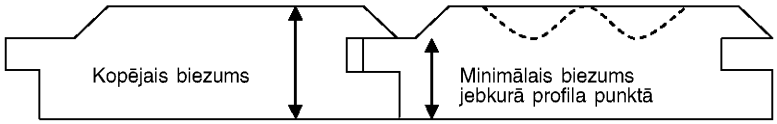

B attēls

koka slokšņu maksimāli atklātā virsma 2n (t + w) + a ≤ 1.10

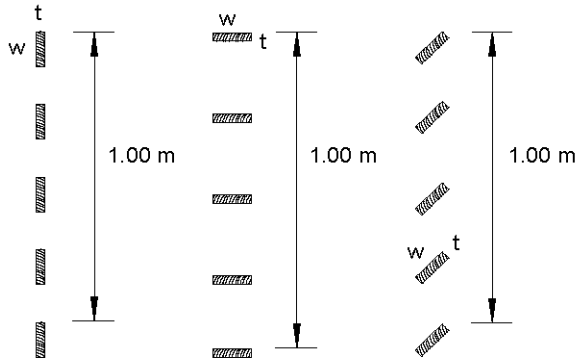

n = koka paneļu skaits metrā
t = katra koka paneļa biezums metros
w = katra koka paneļa platums metros
a = koka brusu atbalsta rāmja virspuse (ja tāda ir) kvadrātmetros uz koka slokšņu kvadrātmetru