2024/1399

22.5.2024 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1399 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2023 година

относно условията за класифициране без изпитване на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина по отношение на реакцията им на огън и за изменение на Решение 2006/213/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета ([1]), и по-специално член 27, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) С Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията ([2]) беше въведена система за класифициране на експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън. Лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина са сред строителните продукти, за които се прилага посоченият делегиран регламент.

(2) В таблица 2 от приложението към Решение 2006/213/ЕО на Комисията ([3]) бяха установени класове по реакция на огън за лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина. Условията, определени в посоченото решение за тези продукти, трябва да бъдат пояснени, за да се ограничи изрично прилагането му само до необработената дървесина.

(3) Изпитванията са показали, че лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина имат стабилни и предвидими експлоатационни показатели по отношение на реакцията на огън, при условие че отговарят на определени условия във връзка с минималната средна плътност на дървесината, минималната дебелина на профила и крайната употреба на продукта, както и че дървесината не е подложена на друг вид обработка освен сушене в пещи.

(4) Поради това следва да се счита, че лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина отговарят на определен клас на експлоатационни показатели за реакция на огън, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2016/364, при всички тези условия, без да се изисква по-нататъшно изпитване.

(5) От съображения за правна сигурност таблица 2 от приложението към Решение 2006/213/ЕО следва да бъде заличена и заменена с приложението към настоящия регламент за лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина.

(6) За да се предостави на производителите, по-специално на малките предприятия и микропредприятията, достатъчно време да оценят въздействието на настоящия регламент върху дейностите си, влизането в сила на настоящия регламент следва да бъде деветдесет дни след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Счита се, че лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина, които изпълняват условията, определени в приложението, отговарят на класовете на експлоатационни показатели, посочени в приложението, без да се провеждат изпитвания.

([1]) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 68, 15.3.2016 г., стр. 4).

([3]) Решение 2006/213/ЕО на Комисията от 6 март 2006 г. относно класификацията на характеристиките по реакция на огън на някои строителни материали за подови настилки от дървесина, ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина (ОВ L 79, 16.3.2006 г., стр. 27).

Член 2

Таблица 2, включително фигури а) и б), от приложението към Решение 2006/213/ЕО, се заличава и се заменя с таблицата и фигури а) и б) от приложението.

Позоваванията на таблица 2 и фигури а) и б) от приложението към Решение № 2006/213/ЕО се считат за позовавания на таблицата и фигурите, посочени в приложението.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на деветдесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Класове по реакция на огън на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина

Продукт ([11])	Описание на продукта ([5])	Минимална средна плътност ([6]) (kg/m^3)	Минимални дебелини, обща/минимална ([7]) (mm)	Условия на крайна употреба ([4])	Клас ([3])
Лампериа и външно стенно покритие ([1])	Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност	390	9/6	Без междина или с междина от затворен въздух отзад	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Лампериа и външно стенно покритие ([2])	Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност	390	9/6	С междина от свободен въздух ≤ 20 mm отзад	D – s2, d0
			18/12	Без междина или с междина от свободен въздух отзад	
Лентовидни елементи от дървесина ([8])	Части от необработена дървесина, монтирани върху носеща рамка ([9])	390	18	Елементи, обградени със свободен въздух от всички страни ([10])	D – s2, d0

([1]) ([1]) Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина с междина, която е затворена или запълнена с основа от клас, не по-нисък от A2 – s1, d0, с минимална плътност 10 kg/m^3, или запълнен с подложка от изолационен материал от целулоза от клас, не по-нисък от E и със или без преграда срещу проникване на влага отзад. Продуктът от дървесина трябва да е проектиран с възможност за монтиране без отворени фуги.

([2]) ([2]) Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина със или без междина от свободен въздух отзад. Продуктът от дървесина трябва да е проектиран с възможност за монтиране без отворени фуги.

([3]) ([3]) Клас съгласно таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.

([4]) ([4]) Междина от свободен въздух може да позволява евентуално проветряване зад продукта, докато междина със затворен въздух изключва всякакво проветряване. Основата, която се намира под междината от въздух, трябва да е най-малко от клас A2 – s1, d0 с плътност най-малко 10 kg/m^3. Зад междина от затворен въздух с максимален размер 20 mm и с вертикални части от дървесина основата трябва да бъде най-малко от клас D – s2, d0.

([5]) ([5]) Съединителните връзки могат да бъдат от всякакъв тип, например челни с квадратно или правоъгълно сечение и връзки с нутове и пера. Необработената дървесина е дървен материал, който няма покритие и не е бил подложен на друг вид обработка освен сушене в пещ (физическа, химическа или друга обработка или импрегниране).

([6]) ([6]) Опаковане съгласно стандарт EN 13238.

([7]) ([7]) Както е изобразено на фигура а. Профилирана площ откъм изложената страна на плоскостта, ненадвишаваща 20 % от равната площ или 25 %, ако се измерва едновременно откъм изложената страна и неизложената страна на плоскостта. За челни връзки с квадратно или правоъгълно сечение най-голямата дебелина се прилага към междината на фугата.

([8]) ([8]) Правоъгълни дървени части, със или без заоблени ъгли, монтирани хоризонтално или вертикално върху носеща рамка и заобиколени от въздух отвсякъде, основно използвани за вътрешно и външно благоустройство в близост до други строителни елементи.


([9]) ([9]) Максимална изложена повърхност (всички страни на правоъгълните дървени части и носещата дървена рамка), ненадвишаваща 110 % от цялата равна повърхност, виж фигура б по-долу.

([10]) ([10]) Другите строителни елементи, които отстоят на по-малко от 100 mm от лентовидния елемент от дървесина (с изключение на неговата носеща рамка), трябва да са най-малко от клас A2 – s1, d0, при отстояние от 100—300 mm трябва да са най-малко от клас B – s1, d0, а при отстояние над 300 mm трябва да са най-малко от клас D – s2, d0.

([11]) ([11]) Прилага се и за стъпала на стълбища.


Фигура а

Профили за ламперия и външно стенно покритие от масивна дървесина

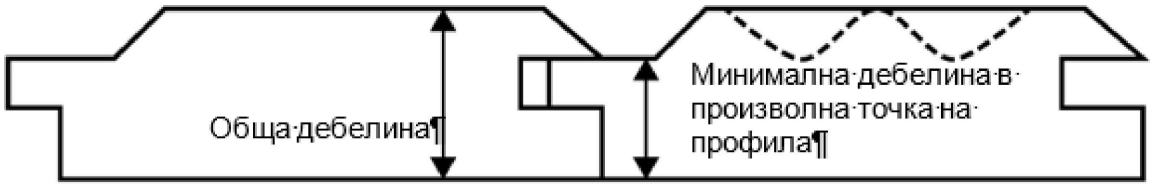

Фигура б

Максимална изложена повърхност на лентовиден елемент от дървесина 2n (t + w) + a ≤ 1,10

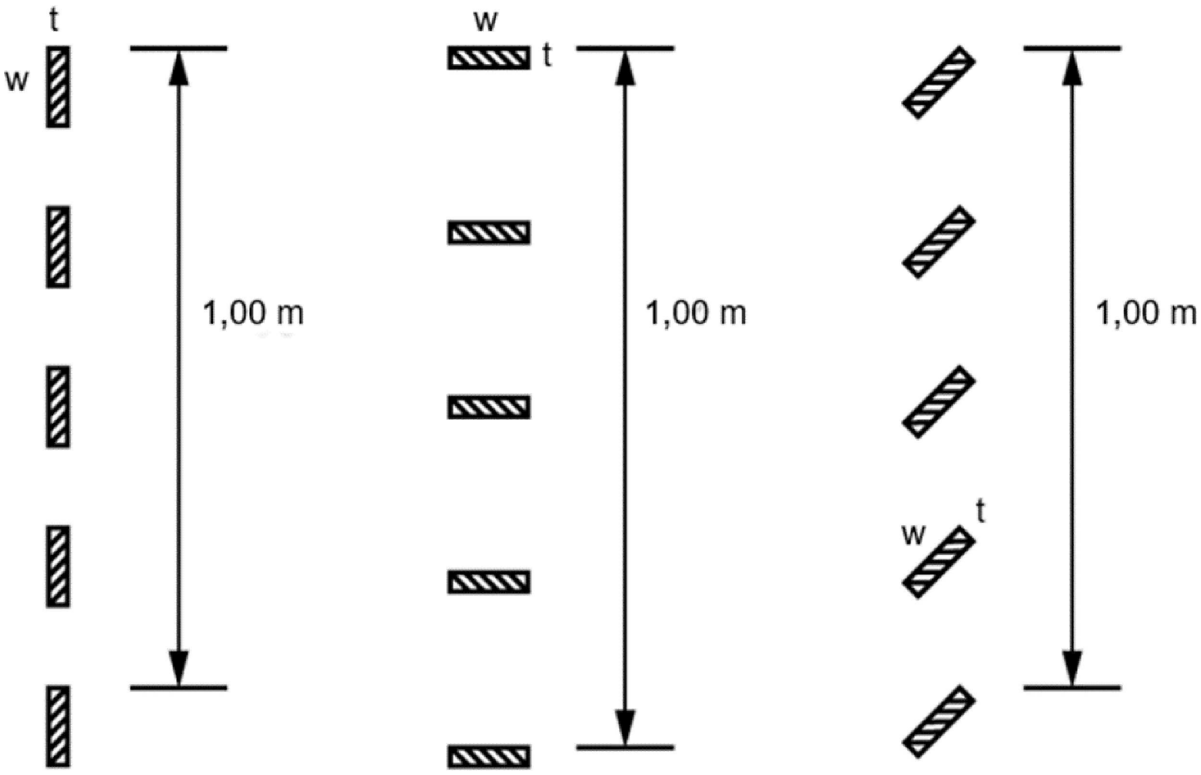

n = брой елементи от дървесина на метър

t = дебелина на всеки елемент от дървесина в метри

w = широчина на всеки елемент от дървесина в метри

a = изложена повърхност на носещата рамка от дървесина (при необходимост) в m^2 на m^2 лентовиден елемент от дървесина