2024/1399

22.5.2024

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2024/1399,

10. november 2023,

täispuit-tahveldiste ja -vooderdiste tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta ning otsuse 2006/213/EÜ muutmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, ([1]) eriti selle artikli 27 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse liigitamissüsteem võeti kasutusele komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/364 ([2]). Täispuit-tahveldis ja -vooderdis kuulub nende ehitustoodete hulka, mille suhtes kõnealust delegeeritud määrust kohaldatakse.

(2) Komisjoni otsuse 2006/213/EÜ ([3]) lisa tabelis 2 on kehtestatud täispuit-tahveldise ja -vooderdise tuletundlikkustoimivuse klassid. Kõnealuses otsuses asjaomaste toodete suhtes sätestatud tingimusi tuleb täpsustada, et sõnaselgelt piirata selle kohaldamist üksnes töötlemata puiduga.

(3) Katsed on näidanud, et täispuit-tahveldise ja -vooderdise tuletundlikkustoimivus on stabiilne ja ennustatav, kui need vastavad teatavatele tingimustele, mis on seotud puidu väikseima keskmise tiheduse, profiili minimaalse paksuse ja toote lõppkasutusega, ning kui puitu ei töödelda muul viisil kui kuivatusahjus kuivatamine.

(4) Täispuit-tahveldis ja -vooderdis tuleks seega lugeda vastavaks delegeeritud määruses (EL) 2016/364 sätestatud teatavale tuletundlikkustoimivuse klassile kõigil neil tingimustel, ilma et oleks vaja teha täiendavaid katseid.

(5) Õiguskindluse huvides tuleks otsuse 2006/213/EÜ lisa tabel 2 välja jätta ja asendada käesoleva määruse lisaga täispuit-tahveldise ja -vooderdise kohta.

(6) Et anda tootjatele, eelkõige väikestele ja mikroettevõtjatele, piisavalt aega hinnata käesoleva määruse mõju nende tegevusele, peaks käesolev määrus jõustuma 90 päeva pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Täispuit-tahveldis ja -vooderdis, mis vastab lisas sätestatud tingimustele, loetakse ilma katsetamiseta vastavaks lisas esitatud toimivusklassidele.

([1]) ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.
([2]) Komisjoni 1. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/364, mis käsitleb ehitustoodete liigitamist tuletundlikkustoimivuse alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (ELT L 68, 15.3.2016, lk 4).
([3]) Komisjoni 6. märtsi 2006. aasta otsus 2006/213/EÜ, millega kehtestatakse ehitustoodete tuletundlikkuse klassid puitpõrandate ning täispuittahveldise ja -vooderdise jaoks (ELT L 79, 16.3.2006, lk 27).

Artikkel 2

Otsuse 2006/213/EÜ lisa tabel 2, sealhulgas joonised a ja b, jäetakse välja ja asendatakse lisas esitatud tabeliga ning joonistega a ja b.

Viiteid otsuse 2006/213/EÜ lisa tabelile 2 ning joonistele a ja b käsitatakse viidetena lisas esitatud tabelile ja joonistele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub üheksakümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

TÄISPUITTAHVELDISE JA -VOODERDISE TULETUNDLIKKUSE KLASSID

Toode ([11])	Toote andmed ([5])	Väikseim keskmine tihedus ([6]) (kg/m³)	Väikseim paksus, kogu/väikseim ([7]) (mm)	Lõppkasutuse tingimus ([4])	Klass ([3])
Tahveldis ja vooderdis ([1])	Punni ja soonega või ilma punni ja sooneta profileeritud või profileerimata pinnaga töötlemata puidust detailid	390	9/6	Ilma õhuvaheta või suletud õhuvahega taga	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Tahveldis ja vooderdis ([2])	Punni ja soonega või ilma punni ja sooneta profileeritud või profileerimata pinnaga töötlemata puidust detailid	390	9/6	Avatud õhuvahega taga, ≤ 20 mm	D – s2, d0
			18/12	Ilma õhuvaheta või avatud õhuvahega taga	
Puitribadetailid ([8])	Tugiraamile monteeritud töötlemata puidust detailid ([9])	390	18	Igast küljest õhule avatud ([10])	D – s2, d0

([1]) ([1]) Mehhaaniliselt paigaldatud puitlattidest tugiraamile; lattide vahe on suletud või täidetud vähemalt klassi A2 – s1, d0 kuuluva aluspinnaga, mille tihedus on vähemalt 10 kg/m³, või täidetud vähemalt E-klassi tselluloosist isolatsioonimaterjaliga, taga oleva aurutõkkega või ilma. Puittoode on ette nähtud paigaldamiseks ilma avatud liitekohtadeta.

([2]) ([2]) Mehhaaniliselt paigaldatud puitlattidest tugiraamile, avatud õhuvahega taga või ilma. Puittoode on ette nähtud paigaldamiseks ilma avatud liitekohtadeta.

([3]) ([3]) Klass, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2016/364 lisa tabelis 1.

([4]) ([4]) Avatud õhuvahe puhul võib toote taga olla ventilatsioon; suletud õhuvahe puhul on see välistatud. Õhuvahe taga peab olema vähemalt klassi A2 - s1, d0 kuuluv aluspind, mille tihedus on vähemalt 10 kg/m³. Kuni 20 mm laiuse suletud õhuvahe taga ning vertikaalsete puitdetailide puhul võib olla vähemalt klassi D – s2, d0 kuuluv aluspind.

([5]) ([5]) Liitekohad hõlmavad kõiki seotiste tüüpe, nt põkkseotist ja punnseotist. Töötlemata puit on katmata puitmaterjal, mida ei ole töödeldud muul viisil kui kuivatis kuivatamine (füüsiline, keemiline, immutamine või muu töötlus).

([6]) ([6]) Konditsioneeritud standardi EN 13238 kohaselt.

([7]) ([7]) Nagu on näidatud joonisel a. Tahveldise avatud külje profileeritud pind ei moodusta üldpinnast üle 20 %, või üle 25 % juhul, kui mõõta tahveldise avatud ja varjatud külje poolt kokku. Põkkseotiste puhul on suurem paksus seotise pinnal.

([8]) ([8]) Ristkülikukujulised ümardatud või ümardamata nurkadega puitdetailid, mis on monteeritud horisontaalselt või vertikaalselt tugiraamile ja mis on igast küljest õhule avatud. Kasutatakse peamiselt teiste ehitusdetailide läheduses nii sise- kui ka välistingimustes.


([9]) ([9]) Suurim avatud pind (ristkülikukujuliste puitdetailide ja puidust tugiraami kõik küljed) ei moodusta üle 110 % tahveldise kogupinnast, vt joonis b.

([10]) ([10]) Teised ehitusdetailid, mis on vähem kui 100 mm kaugusel puitribadetailidest (välja arvatud selle tugiraam) peavad kuuluma vähemalt klassi A2 – s1, d0, 100–300 mm kaugusel olevad detailid peavad kuuluma vähemalt klassi B – s1, d0 ja rohkem kui 300 mm kaugusel olevad detailid vähemalt klassi D – s2, d0.

([11]) ([11]) Kohaldatakse ka trepiastme esikülgede suhtes.


Joonis a

Täispuittahveldise ja -vooderdise profiilid

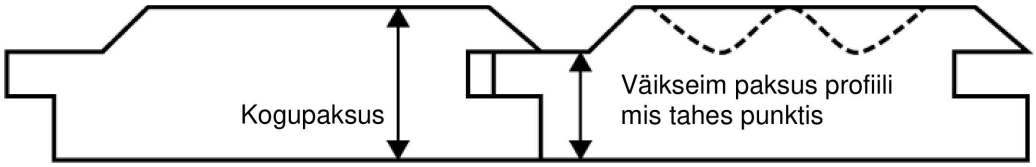

Joonis b

Puitribadetaili suurim avatud pind 2n (t + w) + a ≤ 1,10

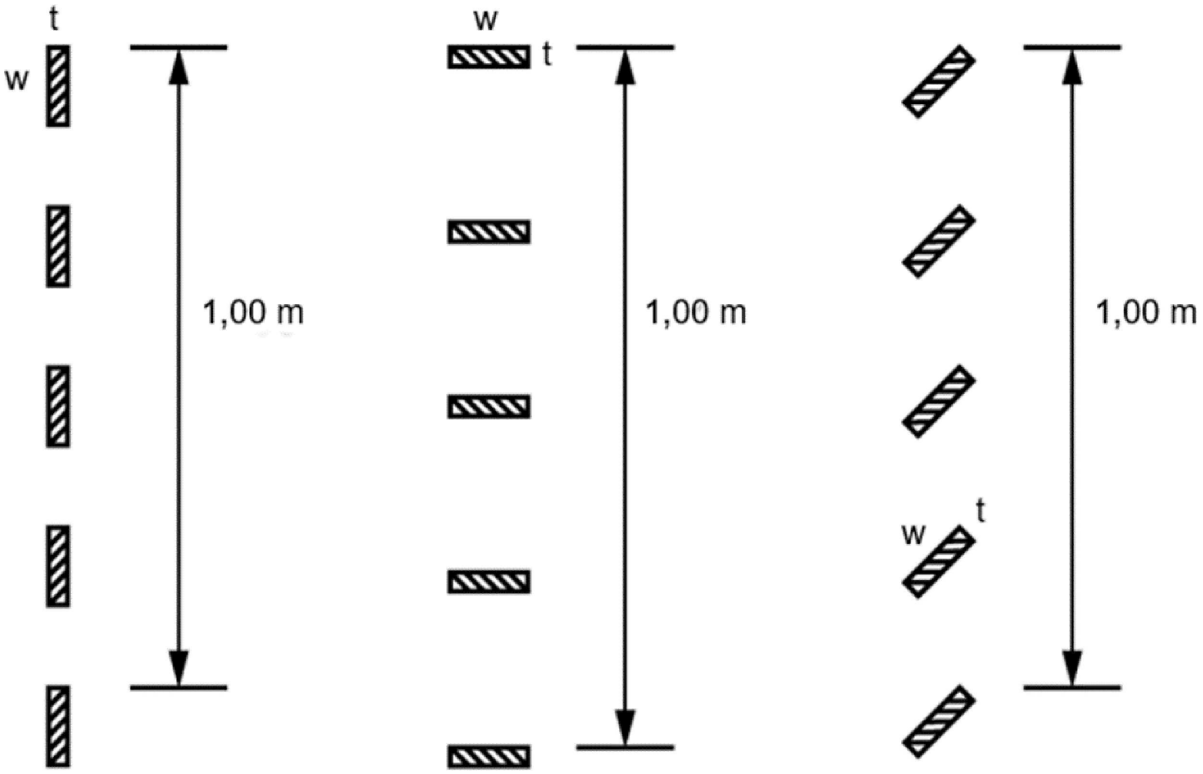

n = puitdetailide arv jooksva meetri kohta

t = iga puitdetaili paksus meetrites

w = iga puitdetaili laius meetrites

a = puittugiraami avatud pind (kui seda on) ruutmeetrites puitribadetaili ruutmeetri kohta