2024/1399

22.5.2024.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/1399

od 10. studenoga 2023.

o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, zidnih obloga i lamperije od punog drveta s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2006/213/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ ([1]), a posebno njezin članak 27. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 ([2]) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Zidne obloge i lamperija od punog drveta među građevnim su proizvodima na koje se primjenjuje ta delegirana uredba.

(2) U tablici 2. Priloga Odluci Komisije 2006/213/EZ ([3]) utvrđeni su razredi reakcije na požar za zidne obloge i lamperiju od punog drveta. Potrebno je pojasniti uvjete utvrđene u toj odluci za te proizvode kako bi se njezina primjena izričito ograničila na neobrađeno drvo.

(3) Ispitivanja su pokazala da zidne obloge i lamperija od punog drveta imaju stabilna i predvidljiva svojstva u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete u pogledu najmanje poprečne gustoće drva, najmanje debljine profila i konačne primjene proizvoda te da drvo nije podvrgnuto nikakvoj drugoj obradi osim sušenja u peći.

(4) Stoga bi trebalo smatrati da se uz ispunjavanje svih tih uvjeta zidne obloge i lamperija od punog drveta mogu razvrstati u određeni razred svojstva u pogledu reakcije na požar kako je utvrđeno Delegiranom uredbom (EU) 2016/364 bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

(5) Radi pravne sigurnosti tablicu 2. u Prilogu Odluci 2006/213/EZ trebalo bi izbrisati i zamijeniti Prilogom ovoj Uredbi za zidne obloge i lamperiju od punog drveta.

(6) Kako bi se proizvođačima, posebno malim poduzećima i mikropoduzećima, osiguralo dovoljno vremena za procjenu učinka ove Uredbe na njihove djelatnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu devedeset dana nakon njezine objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da zidne obloge i lamperija od punog drveta koje ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u razrede svojstva navedene u Prilogu, a da ih pritom nije potrebno ispitivati.

([1]) SL L 88, 4.4.2011., str. 5.
([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 od 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).
([3]) Odluka Komisije 2006/213/EZ od 6. ožujka 2006. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s drvenim podnim oblogama i zidnim oblogama i lamperijom od punog drveta (SL L 79, 16.3.2006., str. 27.)

Članak 2.

Tablica 2., uključujući slike (a) i (b), iz Priloga Odluci 2006/213/EZ, briše se i zamjenjuje tablicom i slikama (a) i (b) iz Priloga.

Upućivanja na tablicu 2. i slike (a) i (b) u Prilogu Odluci 2006/213/EZ smatraju se upućivanjima na tablicu i slike iz Priloga.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu devedesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2023.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR ZA ZIDNE OBLOGE I LAMPERIJU OD PUNOG DRVETA

Proizvod ([11])	Opis proizvoda ([5])	Najmanja poprečna gustoća ([6]) (kg/m³)	Najmanja debljina, ukupna/najmanja ([7]) (mm)	Uvjeti konačne primjene ([4])	Razred ([3])
Obloge i lamperija ([1])	Neobrađeni drveni dijelovi s jezičkom i utorom ili bez njih i profilirane ili neprofilirane površine	390	9/6	Bez procijepa ili sa zatvorenim procijepom iza	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Obloge i lamperija ([2])	Neobrađeni drveni dijelovi s jezičkom i utorom ili bez njih i profilirane ili neprofilirane površine	390	9/6	S otvorenim procijepom ≤ 20 mm iza	D – s2, d0
			18/12	Bez procijepa ili s otvorenim procijepom iza	
Drveni elementi u obliku letvica ([8])	Neobrađeni drveni dijelovi postavljeni na potporni okvir ([9])	390	18	S procijepom na svim stranama ([10])	D – s2, d0

([1]) ([1]) Postavljene mehanički na pričvršćeni drveni potporni okvir, s procijepom zatvorenim ili ispunjenim podlogom barem razreda A2 – s1, d0, najmanje gustoće od 10 kg/m³ ili ispunjenim podlogom od celuloznog izolacijskog materijala barem razreda E i sa zaprekom ili bez zapreke protiv prodora pare iza. Drveni proizvod je namijenjen za postavljanje bez otvorenih spojeva.

([2]) ([2]) Postavljene mehanički na pričvršćeni drveni potporni okvir, s otvorenim procijepom ili bez takvog procijepa iza. Drveni proizvod je namijenjen za postavljanje bez otvorenih spojeva.

([3]) ([3]) Razred kako je predviđen u tablici 1. u Prilogu Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.

([4]) ([4]) Otvoreni procijep može uključiti mogućnost ventilacije iza proizvoda, dok zatvoreni procijep tu mogućnost isključuje. Podloga iza procijepa mora biti barem razreda A2 – s1, d0, najmanje gustoće od 10 kg/m³. Iza zatvorenog procijepa od najviše 20 mm i s vertikalnim drvenim dijelovima podloga može biti barem razreda D – s2, d0.

([5]) ([5]) Spojevi uključuju sve tipove spojeva, npr. spojevi s četvrtastim rubom i spojevi s jezičkom i utorom. Neobrađeno drvo drveni je materijal koji nije premazan i nije bio podvrgnut nikakvoj drugoj obradi osim sušenja u peći (fizičkoj ili kemijskoj obradi, impregnaciji ili drugoj vrsti obrade).

([6]) ([6]) Prema uvjetima u skladu s normom EN 13238.

([7]) ([7]) Kako je prikazano na slici a. Profilirana površina izložene strane ploče nije veća od 20 % ravne površine, ili 25 % ako je izmjerena i na izloženoj i na neizloženoj strani ploče. Za spojeve s četvrtastim rubovima, veća debljina se namješta na sklop spoja.

([8]) ([8]) Pravokutni drveni dijelovi, sa ili bez zaobljenih kutova, postavljeni horizontalno ili vertikalno na potporni okvir i okruženi zrakom sa svih strana, uglavnom za uporabu blizu ostalih građevnih elemenata, za unutarnju i vanjsku primjenu.


([9]) ([9]) Najveća izložena površina (sve strane pravokutnih drvenih dijelova i drvenog potpornog okvira) nije veća od 110 % ukupne ravne površine, vidjeti sliku b.

([10]) ([10]) Ostali građevni elementi koji se nalaze bliže od 100 mm od drvenog elementa u obliku letvice (osim njegovog potpornog okvira) moraju biti barem razreda A2 – s1, d0, na razdaljini od 100–300 mm moraju biti barem razreda B – s1, d0, a na razdaljini većoj od 300 mm moraju biti barem razreda D – s2, d0.

([11]) ([11]) Primjenjuje se i na čela stepenica.


Slika a

Profili za zidne obloge i lamperiju od punog drveta

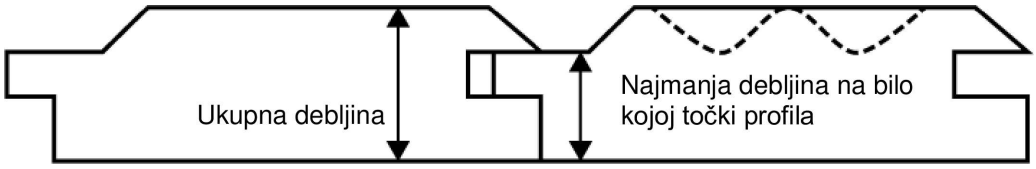

Slika b

Najveća izložena površina drvenog elementa u obliku letvice 2n (t + w) + a ≤ 1,10

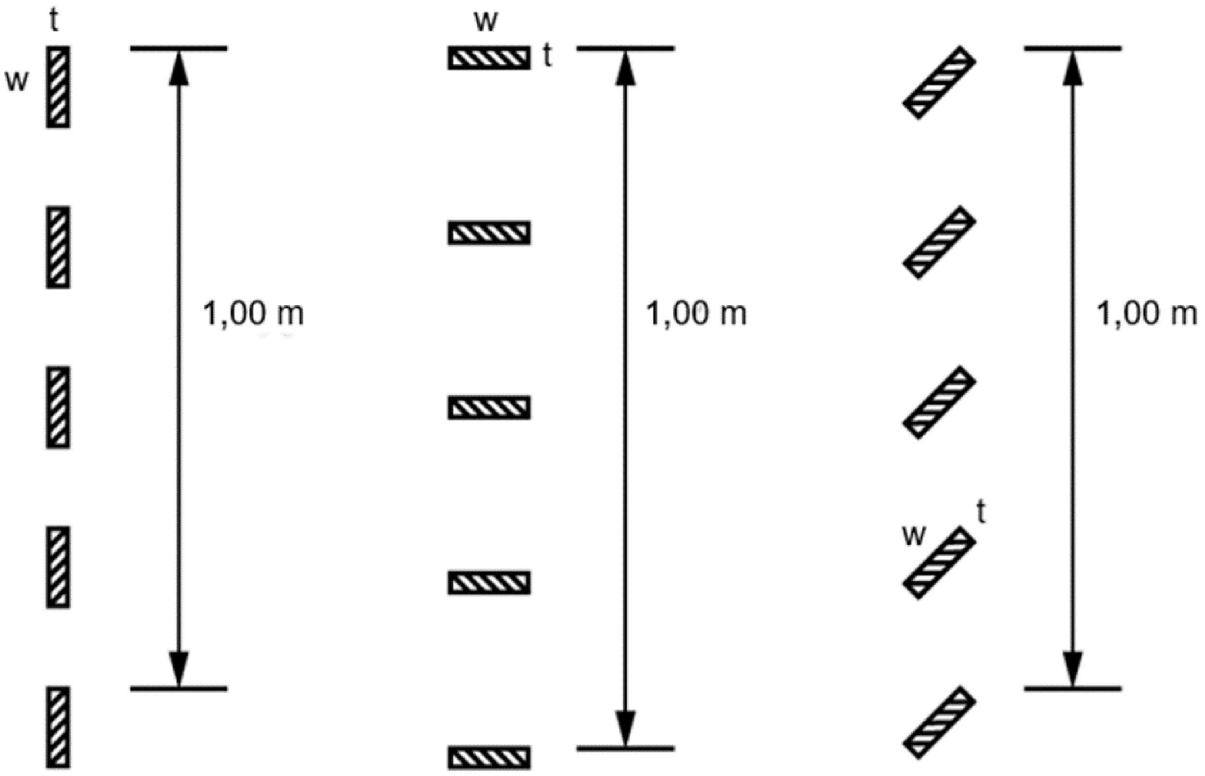

n = broj drvenih dijelova po metru

t = debljina svakog drvenog dijela, u metrima

w = širina svakog drvenog dijela, u metrima

a = izložena površina drvenog potpornog okvira (ako postoji), u m^2, po m^2 drvenog elementa u obliku letvice