2024/1399

2024.5.22.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1399 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2023. november 10.)

a tömör fa falburkolatok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében történő, vizsgálat nélküli besorolásának feltételeiről és a 2006/213/EK határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdése első albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([2]) elfogadásra került egy, az építési termékek tűzzel szembeni viselkedéssel kapcsolatos teljesítményének osztályozását lehetővé tevő rendszer. A tömör fa falburkolatok azon építési termékek közé tartoznak, amelyekre az említett felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazandó.

(2) A 2006/213/EK bizottsági határozat ([3]) mellékletének 2. táblázata meghatározta a tömör fa falburkolatok tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályait. Az említett határozatban a szóban forgó termékekre meghatározott feltételeket pontosítani kell annak érdekében, hogy annak hatálya kifejezetten a kezeletlen fára korlátozódjon.

(3) A vizsgálatok igazolták, hogy a tömör fa falburkolatok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében stabil és kiszámítható teljesítményt mutatnak, feltéve, hogy megfelelnek bizonyos – a fa legkisebb átlagos sűrűségére, a profil legkisebb vastagságára és a termék beépítésének módjára vonatkozó – feltételeknek, és hogy a faanyagot a kiln-szárításon kívül semmilyen más kezelésnek nem vetik alá.

(4) Ezért úgy kell tekinteni, hogy amennyiben a tömör fa falburkolatok az említett feltételek mindegyikének megfelelnek, úgy további vizsgálat nélkül megfelelnek az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendeletben a tűzzel szembeni viselkedés tekintetében meghatározott valamely teljesítményosztálynak.

(5) A jogbiztonság érdekében a 2006/213/EK határozat mellékletének 2. táblázatát el kell hagyni, és helyébe e rendeletnek a tömör fa falburkolatokra vonatkozó melléklete lép.

(6) Annak érdekében, hogy a gyártók, különösen a kis- és mikrovállalkozások számára elegendő idő álljon rendelkezésre e rendelet tevékenységeikre gyakorolt hatásának felmérésére, e rendeletnek a kihirdetését követő kilencvenedik napon kell hatályba lépnie.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő tömör fa falburkolatokat úgy kell tekinteni, hogy vizsgálat nélkül megfelelnek a mellékletben feltüntetett teljesítményosztályoknak.

([1]) HL L 88., 2011.4.4., 5. o.
([2]) A Bizottság (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 1.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról (HL L 68., 2016.3.15., 4. o.).
([3]) A Bizottság 2006/213/EK határozata (2006. március 6.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok és a tömör fa falburkolatok besorolásának megállapításáról (HL L 79., 2006.3.16., 27. o.).

2. cikk

A 2006/213/EK határozat mellékletének 2. táblázatát, beleértve az a. és b. ábrákat is, el kell hagyni, és helyébe az e rendelet mellékletben szereplő táblázat, valamint a. és b. ábra lép.

A 2006/213/EK határozat mellékletének 2. táblázatára, valamint a. és b. ábráira vonatkozó hivatkozásokat az e rendelet mellékletében szereplő táblázatra és ábrákra vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. november 10-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

TÖMÖR FA FALBURKOLATOK TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS SZERINTI OSZTÁLYAI

Termék ([11])	A termék leírása ([5])	Legkisebb átlagos sűrűség ([6]) (kg/m³)	Legkisebb vastagságok: teljes/minimális ([7]) (mm)	Beépítés módja ([4])	Osztály ([3])
Falburkolat ([1])	Kezeletlen csaphornyos vagy anélküli kialakítású faelemek felületi bordákkal/hornyokkal vagy anélkül	390	9/6	Mögötte légrés nélkül vagy zárt légréssel	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Falburkolat ([2])	Kezeletlen csaphornyos vagy anélküli kialakítású faelemek felületi bordákkal/hornyokkal vagy anélkül	390	9/6	Mögötte ≤ 20 mm nyitott légréssel	D – s2, d0
			18/12	Mögötte légrés nélkül vagy nyitott légréssel	
Különálló faelemek ([8])	Kezeletlen, tartókeretre szerelt faelemek ([9])	390	18	Minden oldalról levegő veszi körül ([10])	D – s2, d0

([1]) A falburkolatot mechanikus kapcsolattal falécekből készült tartókeretre erősítik; a burkolat mögötti légrés vagy lezárt, vagy legalább A2 – s1, d0 osztályú, legalább 10 kg/m³ sűrűségű anyaggal vagy legalább E osztályú cellulózalapú szigetelőréteggel ki van töltve; a burkolat mögött párazáró réteggel vagy anélkül. A burkolatnak olyan kialakításúnak kell lennie, hogy nyitott illesztési hézagok nélkül beszerelhető legyen.

([2]) A falburkolatot mechanikus kapcsolattal falécekből készült tartókeretre erősítik; a burkolat mögött légréssel vagy anélkül. A burkolatnak olyan kialakításúnak kell lennie, hogy nyitott illesztési hézagok nélkül beszerelhető legyen.

([3]) Az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 1. táblázatában meghatározott osztály.

([4]) Nyitott légrés esetén lehetőség nyílhat a burkolat mögötti tér szellőztetésére; zárt légrés esetén ilyen lehetőség nincs. A légrés mögötti hordozófelület legalább A2 – s1, d0 osztályú és legalább 10 kg/m³ sűrűségű kell legyen. Legfeljebb 20 mm, függőleges faelemeket tartalmazó zárt légrés esetén a hordozófelületnek legalább D – s2, d0 osztályúnak kell lennie.

([5]) A csatlakozásoknál tetszőleges kapcsolat (tompakötés, csaphornyos kötés stb.) alkalmazható. A kezeletlen fa olyan faanyag, amelyet nem vontak be, és amelyet a kiln-szárításon kívül semmilyen más kezelésnek (fizikai vagy kémiai kezelésnek, impregnálásnak vagy egyéb kezelés) nem vetettek alá.

([6]) Az EN 13238 szabványnak megfelelően előkészített.

([7]) Az a. ábrának megfelelően. A panel külső felületén a hornyolt felület a sík felület legfeljebb 20 %-át, a panel tűznek kitett és tűztől védett felülete együttes figyelembevételével pedig 25 %-át teheti ki. Tompakötés esetén a csatlakozásnál a nagyobbik vastagság alkalmazandó.

([8]) Téglalap keresztmetszetű, lekerekített vagy lekerekítetlen sarkú, vízszintesen vagy függőlegesen tartókeretre erősített faelemek, amelyeket minden oldalról levegő vesz körül, és amelyek külső és belső alkalmazásokban, többnyire az épület más elemei közelében helyezkednek el.


([9]) A tűznek kitett legnagyobb felület (a téglalap keresztmetszetű faelemek és a fa tartókeret valamennyi oldala) a teljes sík felület legfeljebb 110 %-ának felelhet meg, lásd az alábbi b. ábrát.

([10]) A különálló faelem közelében elhelyezkedő épületelemek (a tartókeret elemei kivételével) osztálya legfeljebb 100 mm távolság esetén legalább A2 – s1, d0; 100 mm és 300 mm közötti távolság esetén legalább B – s1, d0; 300 mm-nél nagyobb távolság esetén legalább D – s2, d0 kell legyen.

([11]) A lépcsőfeljárók homloklapjaira is vonatkozik.


a. ábra

Tömör fa falburkolatok keresztmetszete

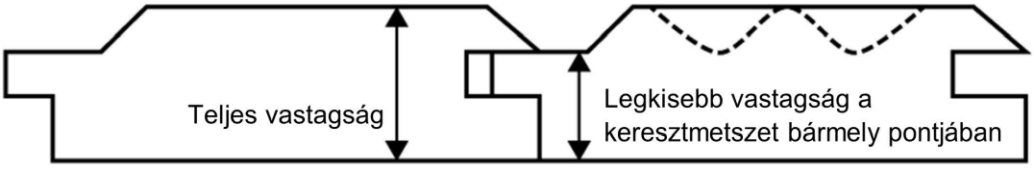

b. ábra

A különálló faelem tűznek kitett legnagyobb felülete: 2n (t + w) + a ≤ 1,10

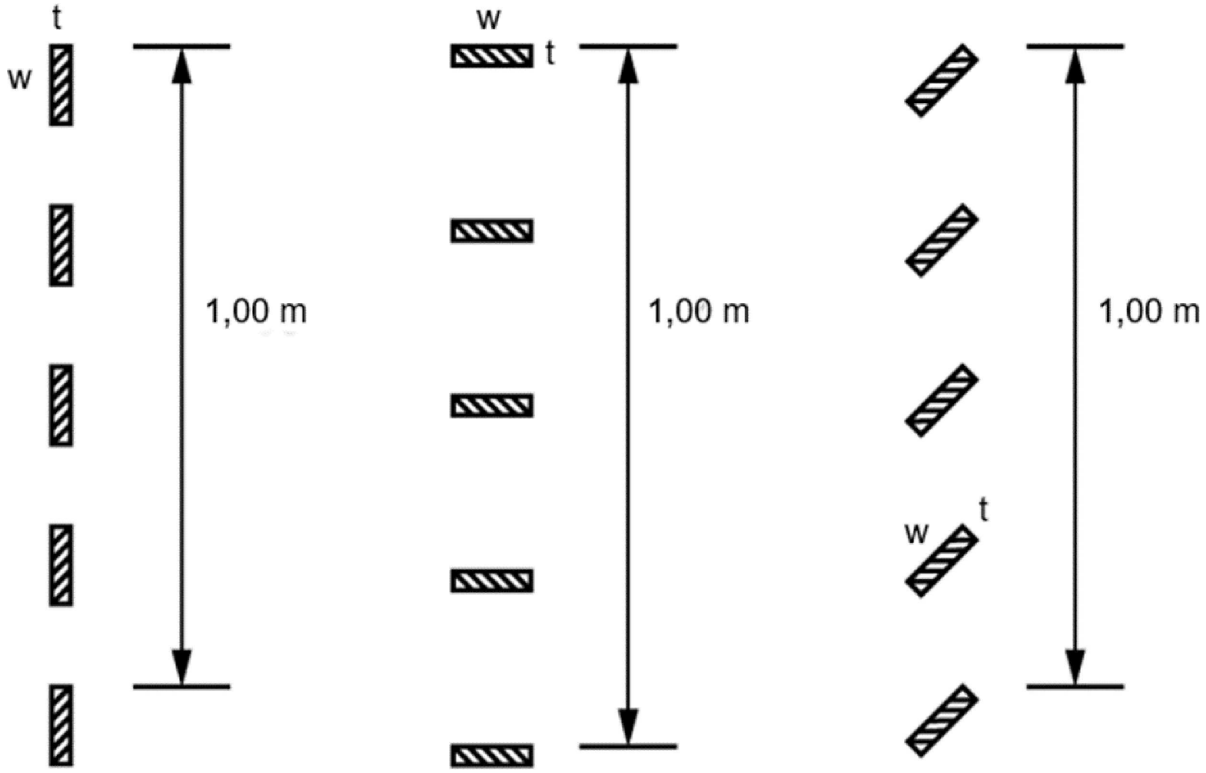

n = faelemek száma méterenként

t = az egyes faelemek vastagsága (m)

w = az egyes faelemek szélessége (m)

a = a fa tartókeret (ha van) tűznek kitett felülete a különálló faelem 1 m^2-ére vetítve (m^2)