Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/1399

22.5.2024.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2024/1399

(2023. gada 10. novembris)

par masīvkoksnes paneļu un apšuvuma klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to degamību un ar ko groza Lēmumu 2006/213/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK ([1]), jo īpaši tās 27. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/364 ([2]) tika pieņemta sistēma būvizstrādājumu klasifikācijai pēc to ugunsdrošības [degamības]. Masīvkoksnes paneļi un apšuvums ir tādi būvizstrādājumi, uz kuriem attiecas minētā deleģētā regula.

(2) Komisijas Lēmuma 2006/213/EK ([3]) pielikuma 2. tabulā ir noteiktas masīvkoksnes paneļu un apšuvuma degamības klases. Minētajā lēmumā izklāstītie nosacījumi par šiem izstrādājumiem ir jāprecizē, lai tā piemērošanu skaidri attiecinātu tikai uz neapstrādātu koksni.

(3) Testi ir pierādījuši, ka masīvkoksnes paneļu un apšuvuma raksturlielumi attiecībā uz degamību ir stabili un prognozējami, ja tie atbilst konkrētiem nosacījumiem par koksnes minimālo vidējo blīvumu, profila minimālo biezumu un izstrādājuma galīgo izmantošanu un ja koksnei nav veikta nekāda cita apstrāde kā tikai kameržāvēšana.

(4) Tāpēc būtu jāuzskata, ka masīvkoksnes paneļi un apšuvums visos minētajos apstākļos atbilst Deleģētajā regulā (ES) 2016/364 noteiktai konkrētai ugunsdrošības [degamības] klasei bez nepieciešamības veikt turpmāku testēšanu.

(5) Juridiskās noteiktības labad masīvkoksnes paneļiem un apšuvumam piemērojamā Lēmuma 2006/213/EK pielikuma 2. tabula būtu jāsvītro un jāaizstāj ar šīs regulas pielikumu.

(6) Lai ražotājiem, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, dotu pietiekami daudz laika novērtēt šīs regulas ietekmi uz to darbību, šai regulai būtu jāstājas spēkā deviņdesmit dienas pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Masīvkoksnes paneļus un apšuvumu, kas atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, uzskata par atbilstošiem pielikumā norādītajām ekspluatācijas īpašību klasēm bez testēšanas.

([1]) OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.
([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/364 (2015. gada 1. jūlijs) par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (OV L 68, 15.3.2016., 4. lpp.).
([3]) Komisijas Lēmums 2006/213/EK (2006. gada 6. marts), ar ko atsevišķiem būvizstrādājumiem izveido degamības klases attiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu (OV L 79, 16.3.2006., 27. lpp.).

2. pants

Lēmuma 2006/213/EK pielikuma 2. tabulu, arī A un B attēlu, svītro un aizstāj ar šīs regulas pielikumā norādīto tabulu un A un B attēlu.

Atsauces uz Lēmuma 2006/213/EK pielikuma 2. tabulu un A un B attēlu uzskata par atsaucēm uz šīs regulas pielikumā norādīto tabulu un attēliem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

MASĪVKOKSNES PANEĻU UN APŠUVUMA DEGAMĪBAS KLASES

Izstrādājums ([11])	Informācija par izstrādājumu ([5])	Minimālais vidējais blīvums ([6]) (kg/m³)	Minimālais biezums: kopējais/minimālais ([7]) (mm)	Galīgās izmantošanas nosacījums ([4])	Klase ([3])
Paneļi un apšuvums ([1])	Neapstrādātas koka sagataves ar vai bez gropēm un ierievjiem un ar profilētu virsmu vai bez tās	390	9/6	Bez gaisa spraugas vai ar noslēgtu gaisa spraugu aizmugurē	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Paneļi un apšuvums ([2])	Neapstrādātas koka sagataves ar vai bez gropēm un ierievjiem un ar profilētu virsmu vai bez tās	390	9/6	Ar vaļēju gaisa spraugu ≤ 20 mm aizmugurē	D – s2, d0
			18/12	Bez gaisa spraugas vai ar vaļēju gaisa spraugu aizmugurē	
Koka slokšņu elementi ([8])	Neapstrādātas koka sagataves, montētas uz atbalsta rāmja ([9])	390	18	Brīva gaisa piekļuve no visām pusēm ([10])	D – s2, d0

([1]) Montēts mehāniski uz koka brusu atbalsta rāmja ar noslēgtu gaisa spraugu vai pildīts ar vismaz A2 – s1, d0 klases prasībām atbilstošu materiālu, kura minimālais blīvums ir 10 kg/m³, vai pildīts ar vismaz E klases prasībām atbilstošu celulozes izolācijas materiālu ar pretkondesācijas materiālu aizmugurē vai bez tā. Koksnes izstrādājumi ir jākonstruē tā, lai tos varētu montēt bez pārrāvumiem.

([2]) Montēts mehāniski uz koka brusu atbalsta rāmja ar vaļēju gaisa spraugu aizmugurē vai bez tās. Koksnes izstrādājumi ir jākonstruē tā, lai tos varētu montēt bez pārrāvumiem.

([3]) Deleģētās regulas (ES) 2016/364 pielikuma 1. tabulā noteiktā klase.

([4]) Vaļēja gaisa sprauga var nodrošināt izstrādājuma vēdināšanas iespēju no aizmugures, savukārt noslēgta gaisa sprauga šādu vēdināšanas iespēju izslēdz. Aiz gaisa spraugas jābūt vismaz A2 – s1, d0 klases prasībām atbilstošai pamatnei, kuras minimālais blīvums ir 10 kg/m3. Vertikālu koka sagatavju gadījumā aiz noslēgtas gaisa spraugas (maksimāli 20 mm) jābūt vismaz D – s2, d0 klases prasībām atbilstošai pamatnei.

([5]) Savienojumi aptver visus savienojumu veidus, piemēram, piedursavienojumus un savienojumus ar gropēm un ierievjiem. Neapstrādāta koksne ir kokmateriāls, kas nav klāts ar pārklājumu un kam nav veikta nekāda cita apstrāde (fiziska, ķīmiska apstrāde, piesūcināšana vai cita apstrāde) kā tikai kameržāvēšana.

([6]) Kondicionēšana saskaņā ar EN 13238.

([7]) Kā parādīts A attēlā. Paneļa eksponētās puses profilētā virsma nav lielāka par 20 % no plaknes virsmas (vai 25 %, ja mēra gan paneļa eksponēto, gan neeksponēto pusi). Piedursavienojumu gadījumā lielākais biezums ir savienojuma saskarpunktā.

([8]) Taisnstūra koka sagataves ar vai bez noapaļotiem stūriem, kuras montē horizontāli vai vertikāli uz atbalsta rāmja un kurām gaiss piekļūst no visām pusēm, galvenokārt izmanto citu būves elementu tuvumā gan iekšējā, gan ārējā apdarē.


([9]) Maksimālā eksponētā virsma (visas taisnstūra koka sagatavju un koksnes atbalsta rāmja puses) ne vairāk kā 110 % no kopējās plaknes virsmas, skatīt B attēlu.

([10]) Citiem būves elementiem, kas koka slokšņu elementam (izņemot to atbalsta rāmi) atrodas tuvāk par 100 mm, jāatbilst vismaz A2 – s1, d0 klases prasībām, attālumā no 100 līdz 300 mm – vismaz B – s1, d0 klases prasībām un attālumā virs 300 m – vismaz D – s2, d0 klases prasībām.

([11]) Attiecas arī uz pakāpienu vertikālo daļu.


A attēls

Masīvkoksnes paneļu un apšuvuma profili

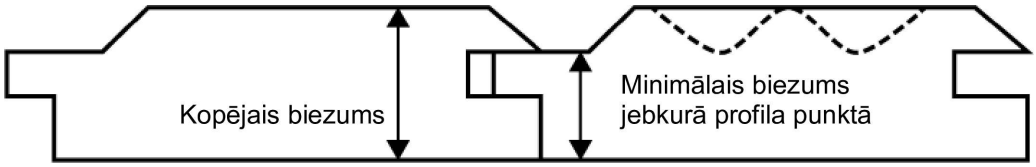

B attēls

Koka slokšņu elementa maksimālā eksponētā virsma 2n (t + w) + a ≤ 1,10

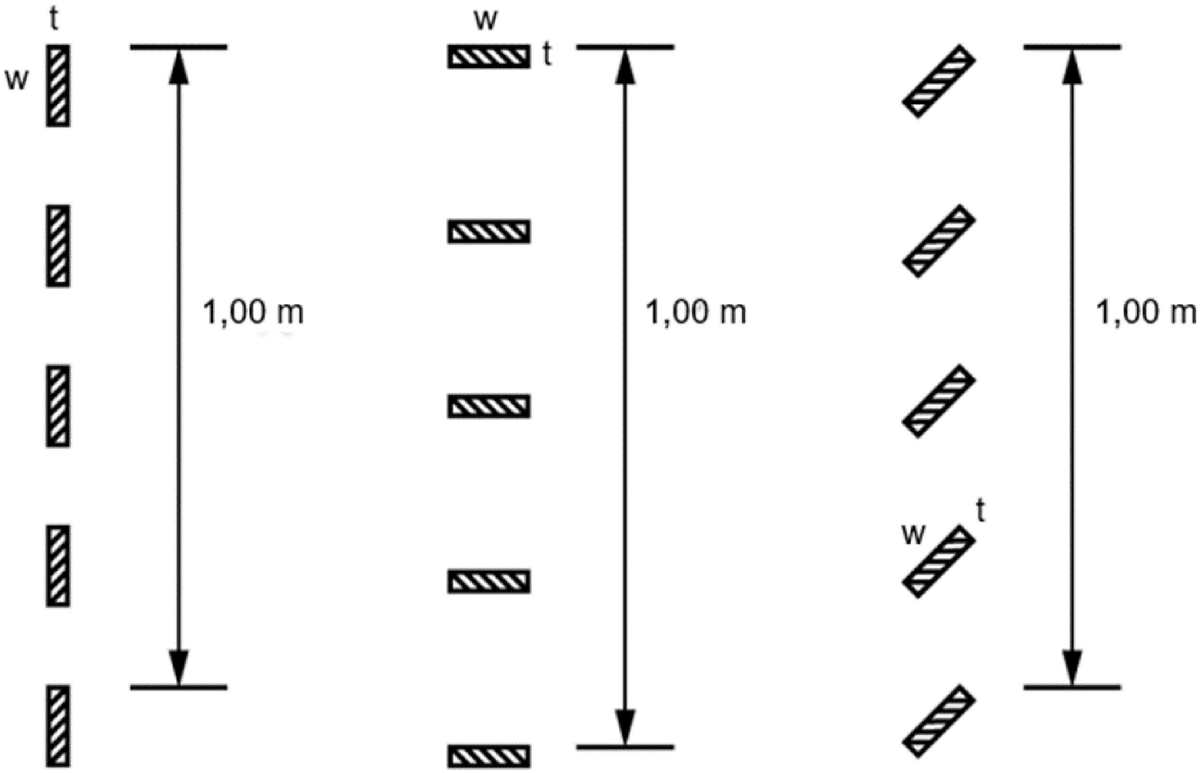

n = koka paneļu skaits metrā

t = katra koka paneļa biezums metros

w = katra koka paneļa platums metros

a = koksnes atbalsta rāmja eksponētā virsma (ja tāda ir), izteikta m^2 uz koka slokšņu elementa m^2