Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2024/1399

22.5.2024

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/1399

z dne 10. novembra 2023

o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja stenskih in stropnih opažev iz masivnega lesa glede na njihov odziv na ogenj in o spremembi Odločbe 2006/213/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ([1]) ter zlasti člena 27(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sistem za klasifikacijo lastnosti gradbenih proizvodov glede njihove požarne odpornosti je bil sprejet z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/364 ([2]). Stenski in stropni opaži iz masivnega lesa spadajo med gradbene proizvode, za katere se uporablja navedena delegirana uredba.

(2) V tabeli 2 Priloge k Odločbi Komisije 2006/213/ES ([3]) so že bili določeni razredi požarne odpornosti za stenske in stropne opaže iz masivnega lesa. Pogoje iz navedene odločbe za navedene proizvode je treba pojasniti tako, da se njena uporaba izrecno omeji le na neobdelan les.

(3) Preskusi so pokazali, da imajo stenski in stropni opaži iz masivnega lesa stabilne in predvidljive lastnosti v smislu odziva na ogenj, če izpolnjujejo določene pogoje glede najmanjše povprečne gostote lesa, najmanjše debeline profila in končne uporabe proizvoda, ter da se les ne obdeluje drugače kot s sušenjem v peči.

(4) Za stenske in stropne opaže iz masivnega lesa bi bilo zato treba šteti, da izpolnjujejo določen razred lastnosti glede požarne odpornosti, določen v Delegirani uredbi (EU) 2016/364, pod vsemi navedenimi pogoji brez dodatnega preskušanja.

(5) Zaradi pravne varnosti bi bilo treba tabelo 2 Priloge k Odločbi 2006/213/ES črtati in nadomestiti s Prilogo k tej uredbi za stenske in stropne opaže iz masivnega lesa.

(6) Da bi proizvajalcem, zlasti malim in mikropodjetjem, zagotovili dovolj časa za oceno učinka te uredbe pri njihovih dejavnostih, bi morala ta uredba začeti veljati devetdeseti dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stenske in stropne opaže iz masivnega lesa, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge, se šteje, da izpolnjujejo razrede lastnosti, navedene v Prilogi, brez preskušanja.

([1]) UL L 88, 4.4.2011, str. 5.
([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 z dne 1. julija 2015 o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 68, 15.3.2016, str. 4).
([3]) Odločba Komisije 2006/213/ES z dne 6. marca 2006 o določitvi razredov požarne odpornosti pri požarih z zunanje strani za nekatere gradbene proizvode glede lesenih podov ter stenskih in stropnih opažev iz masivnega lesa (UL L 79, 16.3.2006, str. 27).

Člen 2

Tabela 2, vključno s slikama (a) in (b) Priloge k Odločbi 2006/213/ES, se črta in nadomesti s tabelo ter slikama (a) in (b) iz Priloge.

Sklicevanje na tabelo 2 ter sliki (a) in (b) Priloge k Odločbi 2006/213/ES se šteje za sklicevanje na tabelo in sliki iz Priloge.

Člen 3

Ta uredba začne veljati devetdeseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

RAZREDI ODZIVA NA OGENJ ZA STENSKE IN STROPNE OPAŽE IZ MASIVNEGA LESA

Proizvod ([11])	Podrobnosti o proizvodu ([5])	Najmanjša povprečna gostota ([6]) (kg/m³)	Najmanjše debeline, skupno/najmanjše ([7]) (mm)	Pogoji končne uporabe ([4])	Razred ([3])
Stenski in stropni opaži ([1])	Neobdelani deli lesa s peresom in utorom ali brez ter s profilirano površino ali brez	390	9/6	Brez zračne reže ali z zaprto zračno režo zadaj	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Stenski in stropni opaži ([2])	Neobdelani deli lesa s peresom in utorom ali brez ter s profilirano površino ali brez	390	9/6	Z odprto zračno režo ≤ 20 mm zadaj	D – s2, d0
			18/12	Brez zračne reže ali z odprto zračno režo zadaj	
Lesene letve ([8])	Neobdelani deli lesa, pritrjeni na ogrodje ([9])	390	18	Odprto na vse strani ([10])	D – s2, d0

([1]) ([1]) Mehansko pritrjeno na leseno ogrodje, z zaprto režo ali napolnjeno s substratom najmanj iz razreda A2 – s1, d0 z najmanjšo gostoto 10 kg/m³ ali napolnjeno s substratom celuloznega izolirnega materiala najmanj iz razreda E in s parno oviro zadaj ali brez nje. Leseni proizvod je oblikovan za pritrditev brez odprtih spojev.

([2]) ([2]) Mehansko pritrjeno na leseno ogrodje, z ali brez odprte zračne reže zadaj. Leseni proizvod je oblikovan za pritrditev brez odprtih spojev.

([3]) ([3]) Razred, kot je določen v tabeli 1 Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/364.

([4]) ([4]) Odprta zračna reža lahko vključuje možnost prezračevanja za proizvodom, medtem ko zaprta zračna reža izključuje tako prezračevanje. Podlaga za zračno režo mora biti najmanj iz razreda A2 – s1, d0 z najmanjšo gostoto 10 kg/m³. Za zaprto zračno režo najmanj 20 mm in z navpičnimi deli lesa je podlaga najmanj iz razreda D – s2, d0.

([5]) ([5]) Spoji vključujejo vse vrste spojev, npr. pravokotni ali spoji s peresom in utorom. Neobdelani les je leseni material, ki ni bil premazan in ni bil drugače obdelan razen sušenja v peči (s fizikalno, kemično, impregnacijsko ali drugo obdelavo).

([6]) ([6]) Pogojeno v skladu z EN 13238.

([7]) ([7]) Kot je prikazano na sliki a. Profilirana površina izpostavljene strani opaža ne znaša več kot 20 % ravne površine ali 25 %, če merimo na izpostavljeni in neizpostavljeni strani opaža. Za pravokotne spoje se upošteva večja debelina na spojni vmesni ploskvi.

([8]) ([8]) Pravokotni deli lesa z zaobljenimi robovi ali brez, pritrjeni vodoravno ali navpično na ogrodje in odprti na vse strani, najpogosteje uporabljeni v bližini ostalih gradbenih elementov, za zunanjo ali notranjo uporabo.


([9]) ([9]) Največje izpostavljeno območje (vse strani pravokotnih delov lesa in lesenega ogrodja) ne več kot 110 % celotne ravne površine, glej sliko b.

([10]) ([10]) Drugi gradbeni elementi, ki so bliže kot 100 mm od lesenih letev (z izjemo ogrodja), morajo biti najmanj iz razreda A2 – s1, d0, na razdalji 100–300 mm najmanj iz razreda B – s1, d0 in na razdalji več kot 300 mm najmanj iz razreda D – s2, d0.

([11]) ([11]) Uporablja se tudi za stopnišča.


Slika a

Profili za stenske in stropne opaže iz masivnega lesa

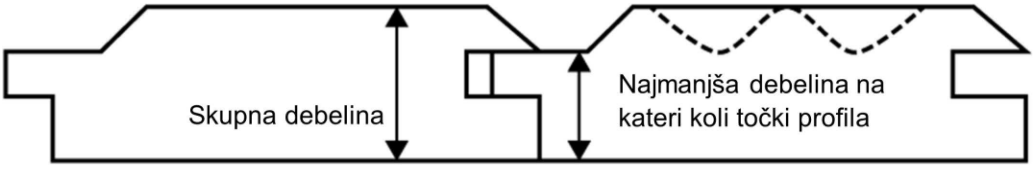

Slika b

Največje izpostavljeno območje lesenih letev 2n (t + w) + a ≤ 1,10

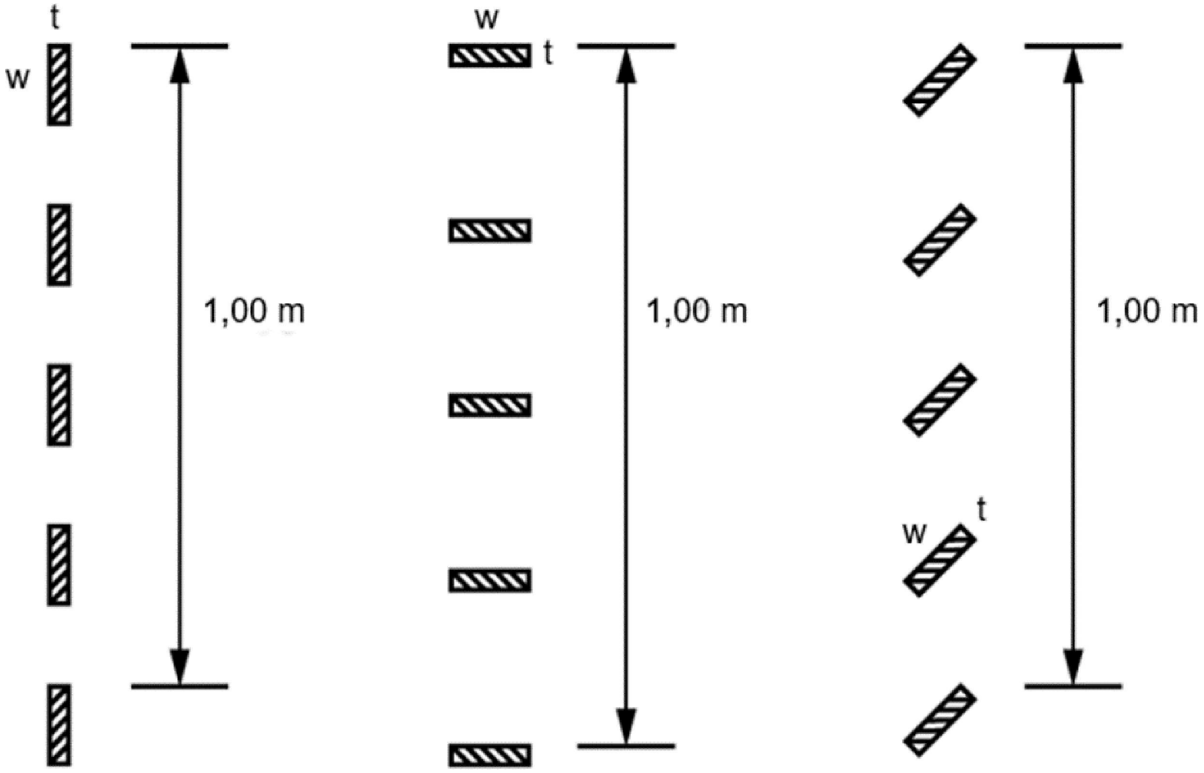

n = število lesenih delov na meter

t = debelina vsakega lesenega dela, v metrih

w = širina vsakega lesenega dela, v metrih

a = izpostavljeno območje lesenega ogrodja (če obstaja) v m^2, na m^2 lesenih letev