EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 123/2004

(2004. gada 24. septembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) un IV pielikumu (Enerģētika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar Protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā "Līgums", un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1) Līguma II pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 4. maija Lēmumu Nr. 68/2004 ([1]).

(2) Līguma IV pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 4. maija Lēmumu Nr. 68/2004 .

(3) Līgumā jāiekļauj Komisijas 2002. gada 22. marta Direktīva 2002/31/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības gaisa kondicionieriem ([2]), kurā grozījumi izdarīti ar OV L 34, 11.2.2003., 30. lpp.,

IR NOLĒMUSI TURPMĀKO.

1. pants

Līguma II pielikumu groza šādi:

1. Līguma IV nodaļā aiz 4.g punkta (Komisijas Direktīva 2002/40/EK) iekļauj šādus punktus:

"4.h. **32002 L 0031**: Komisijas 2002. gada 22. marta Direktīva 2002/31/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības gaisa kondicionieriem (OV L 86, 3.4.2002., 26. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar OV L 34, 11.2.2003., 30. lpp., grozījumi izdarīti ar:

— **1 03 T**: Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, kurš pieņemts 2003. gada 16. aprīlī (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp).

Direktīvas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a) Direktīvas 4. pantā vārdus "līdz 2003. gada 30. jūnijam" aizstāj ar "līdz 2. pantā minēto saskaņoto standartu publicēšanai".

([1]) OV L 277, 26.8.2004., 187. lpp.

([2]) OV L 86, 3.4.2002., 26. lpp.

b) Direktīvas I pielikumu papildina ar šā Līguma II pielikuma 1. papildinājuma 7. iedaļas tekstu.

c) Direktīvas V pielikumu papildina ar šā Līguma II pielikuma 2. papildinājuma 7. iedaļas tekstu."

2. Direktīvas 1. un 2. papildinājumam pievieno šā lēmuma I un II pielikumu.

2. pants

Līguma IV pielikumu groza šādi:

1. Aiz 11.g punkta (Komisijas Direktīva 2002/40/EK) iekļauj šādus punktus:

"11.h **32002 L 0031:** Komisijas 2002. gada 22. marta Direktīva 2002/31/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības gaisa kondicionieriem (OV L 86, 3.4.2002., 26. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar OV L 34, 11.02.2003., 30. lpp ([1]).

([1]) Šeit minēts tikai informācijai, piemērošanai skatīt II pielikumu "Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana".

Direktīvas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a) Direktīvas 4. pantā vārdus "līdz 2003. gada 30. jūnijam" aizstāj ar "līdz 2. pantā minēto saskaņoto standartu publicēšanai".

b) Direktīvas I pielikumu papildina ar šā Līguma II pielikuma 5. papildinājuma 7. iedaļas tekstu.

c) Direktīvas V pielikumu papildina ar šā Līguma II pielikuma 6. papildinājuma 7. iedaļas tekstu."

2. Direktīvas 5. un 6. papildinājumam pievieno šā lēmuma III un IV pielikumu.

3. pants

Direktīvas 2002/31/EK, kurā grozījumi izdarīti ar OV L 34, 11.2.2002., 30. lpp., teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ pielikumā, ir autentiski.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 25. septembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (*).

(*) Konstitucionālas prasības nav norādītas.

5. pants

Šo lēmumu publicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 24. septembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā—

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON

I PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmumam Nr. 123/2004

Līguma II pielikuma 1. papildinājumā aiz 6. iedaļas iekļauj šādu iedaļu:

"7. IEDAĻA

Komisijas Direktīva 2002/31/EK

(mājsaimniecības gaisa kondicionieri)

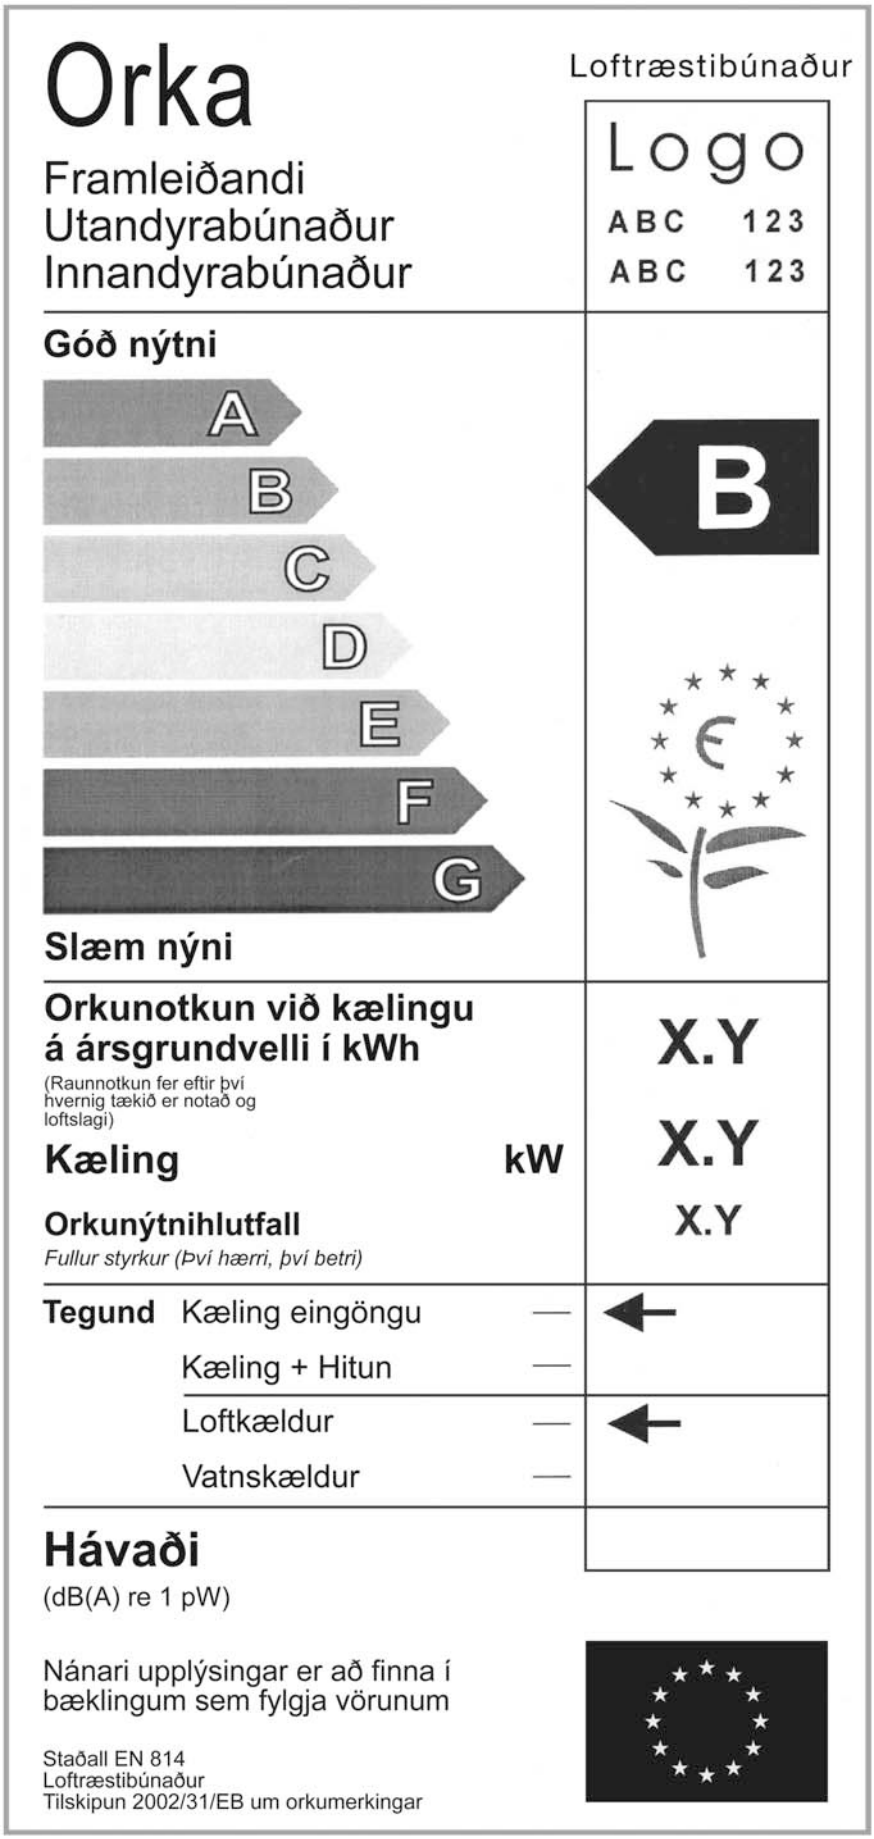
Orka
Loftræstibúnaður
Framleiðandi
Utandyrabúnaður
Innandyrabúnaður
Logo
ABC 123
ABC 123
Góð nýtni
A
B
C
D
E
F
G
B
Slæm nýni
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
(Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og loftslagi)
X.Y
Kæling
kW
X.Y
Orkunýtnihlutfall
Fullur styrkur (Því hærri, því betri)
X.Y
Tegund
Kæling eingöngu —
Kæling + Hitun —
Loftkældur —
Vatnskældur —
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Staðall EN 814
Loftræstibúnaður
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

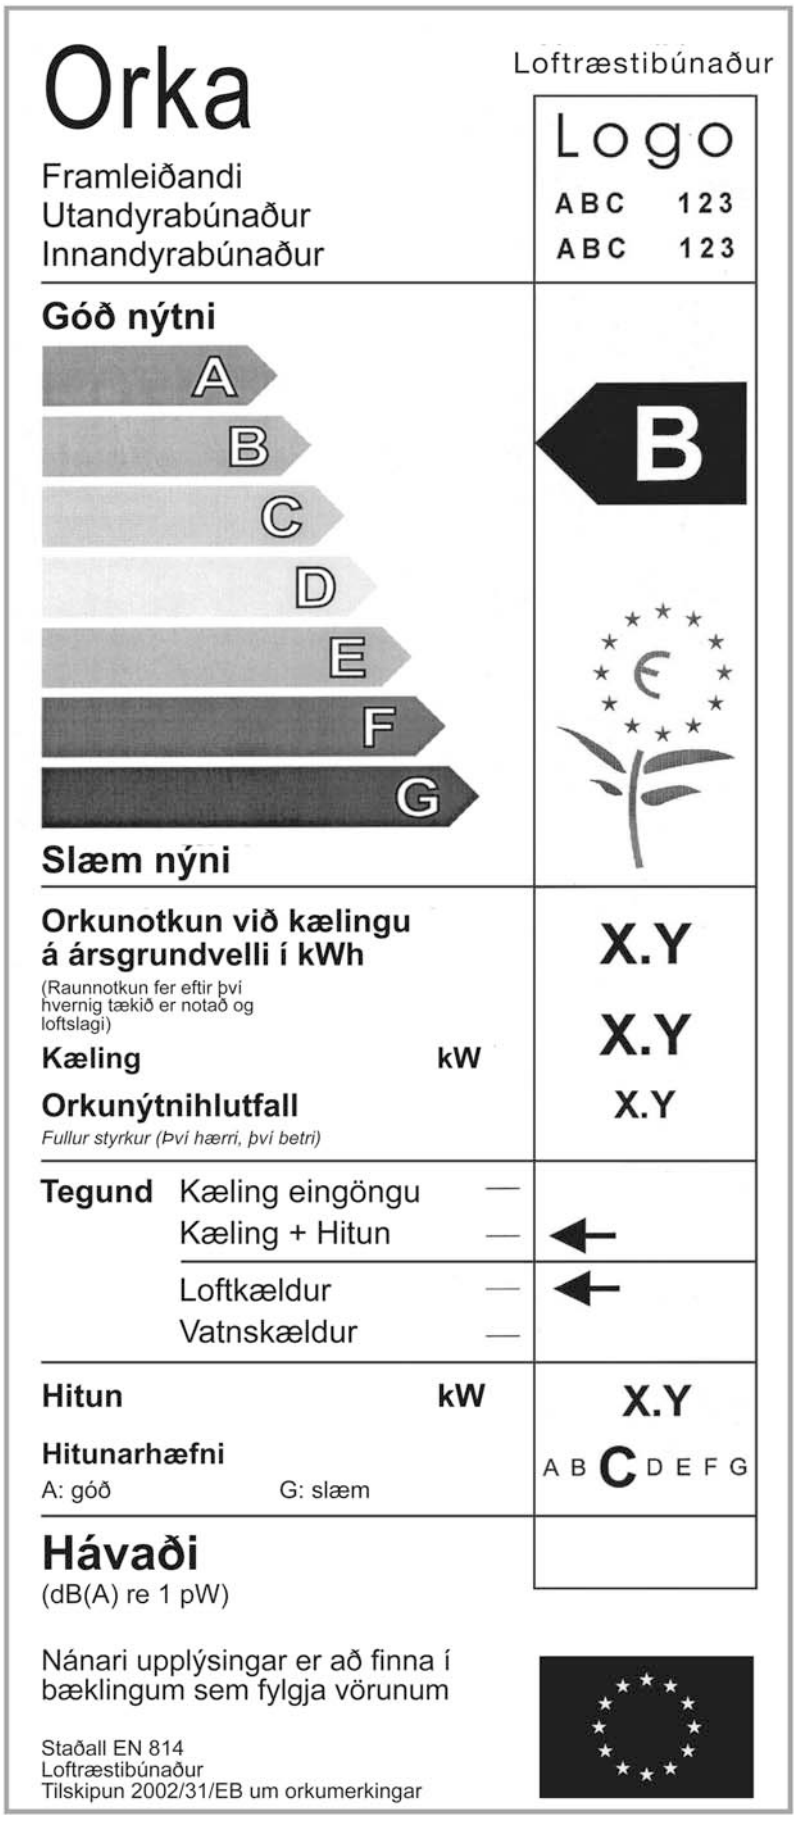
Orka
Loftræstibúnaður
Framleiðandi
Utandyrabúnaður
Innandyrabúnaður
Logo
ABC 123
ABC 123
Góð nýtni
A
B
C
D
E
F
G
B
Slæm nýni
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
(Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og loftslagi)
X.Y
Kæling kW
X.Y
Orkunýtnihlutfall
Fullur styrkur (Því hærri, því betri)
X.Y
Tegund
Kæling eingöngu —
Kæling + Hitun —
Loftkældur —
Vatnskældur —
Hitun kW
X.Y
Hitunarhæfni
A: góð G: slæm
A B C D E F G
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Staðall EN 814
Loftræstibúnaður
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

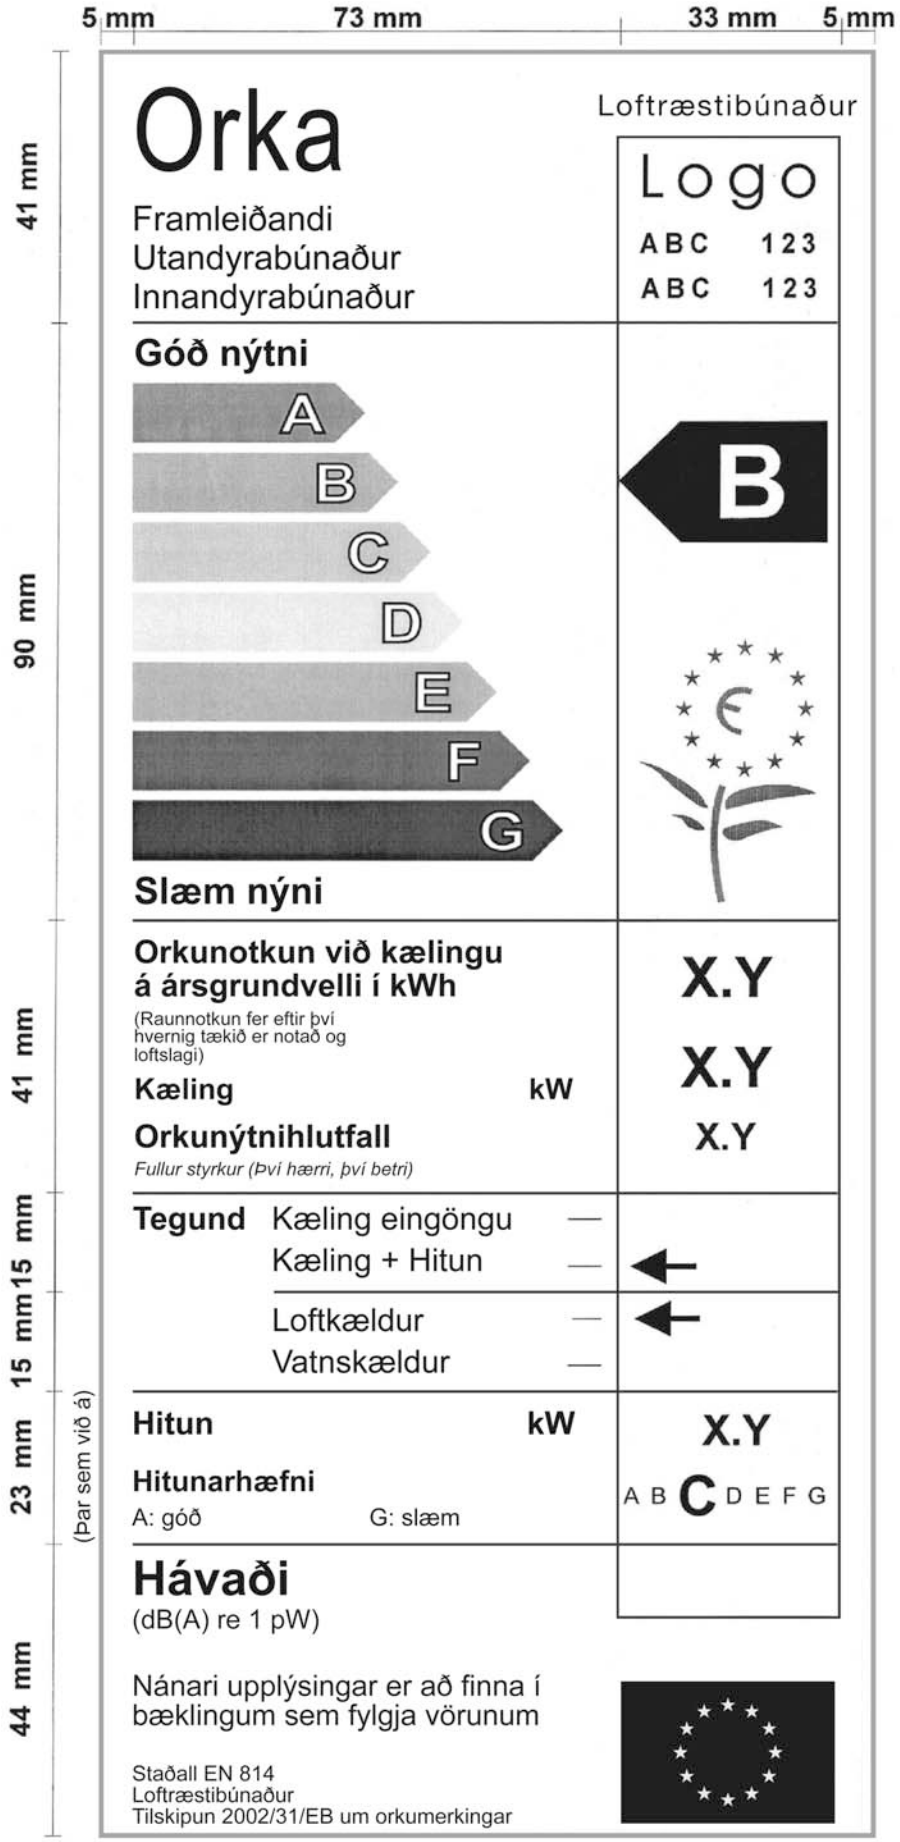
5 mm
73 mm
33 mm
5 mm
41 mm
90 mm
41 mm
15 mm
15 mm
23 mm
(þar sem við á)
44 mm
Orka
Loftræstibúnaður
Framleiðandi
Utandyrabúnaður
Innandyrabúnaður
Logo
ABC 123
ABC 123
Góð nýtni
A
B
C
D
E
F
G
B
Slæm nýni
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
(Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og loftslagi)
X.Y
Kæling kW
X.Y
Orkunýtnihlutfall
Fullur styrkur (Því hærri, því betri)
X.Y
Tegund
Kæling eingöngu —
Kæling + Hitun —
Loftkældur —
Vatnskældur —
Hitun kW
X.Y
Hitunarhæfni
A: góð G: slæm
A B C D E F G
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Staðall EN 814
Loftræstibúnaður
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

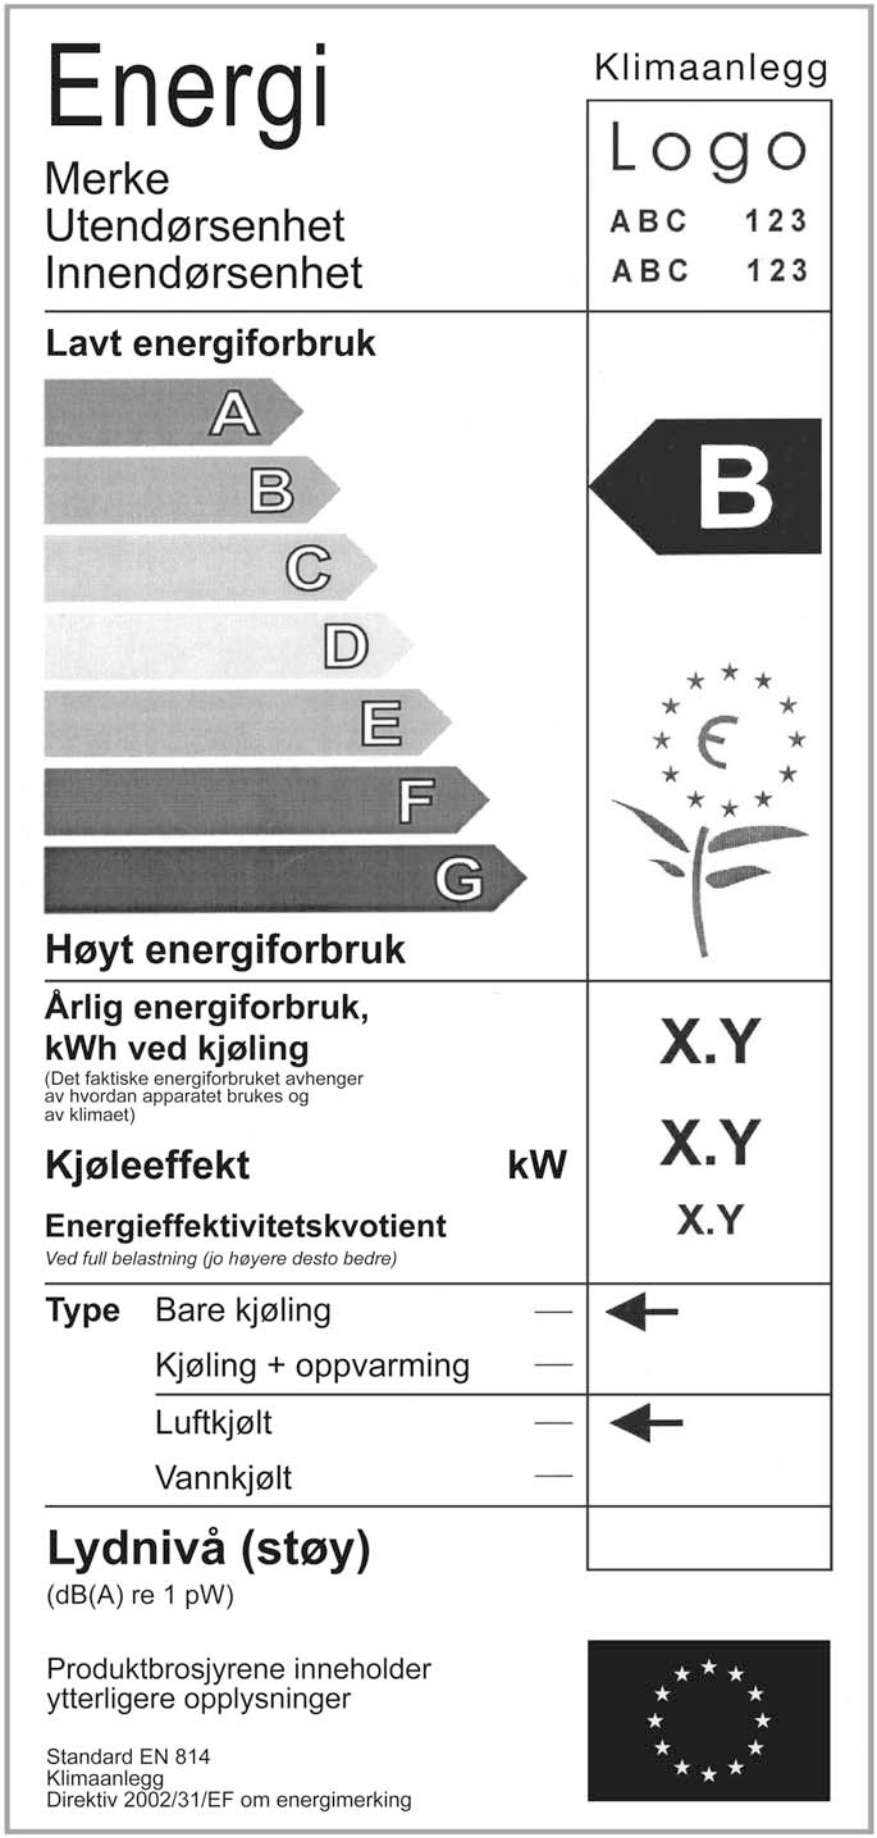
Energi
Klimaanlegg
Merke
Utendørsenhet
Innendørsenhet
Logo
ABC 123
ABC 123
Lavt energiforbruk
A
B
C
D
E
F
G
B
Høyt energiforbruk
Årlig energiforbruk, kWh ved kjøling
(Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet)
X.Y
Kjøleeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetskvotient
Ved full belastning (jo høyere desto bedre)
X.Y
Type
Bare kjøling —
Kjøling + oppvarming —
Luftkjølt —
Vannkjølt —
Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
Standard EN 814
Klimaanlegg
Direktiv 2002/31/EF om energimerking

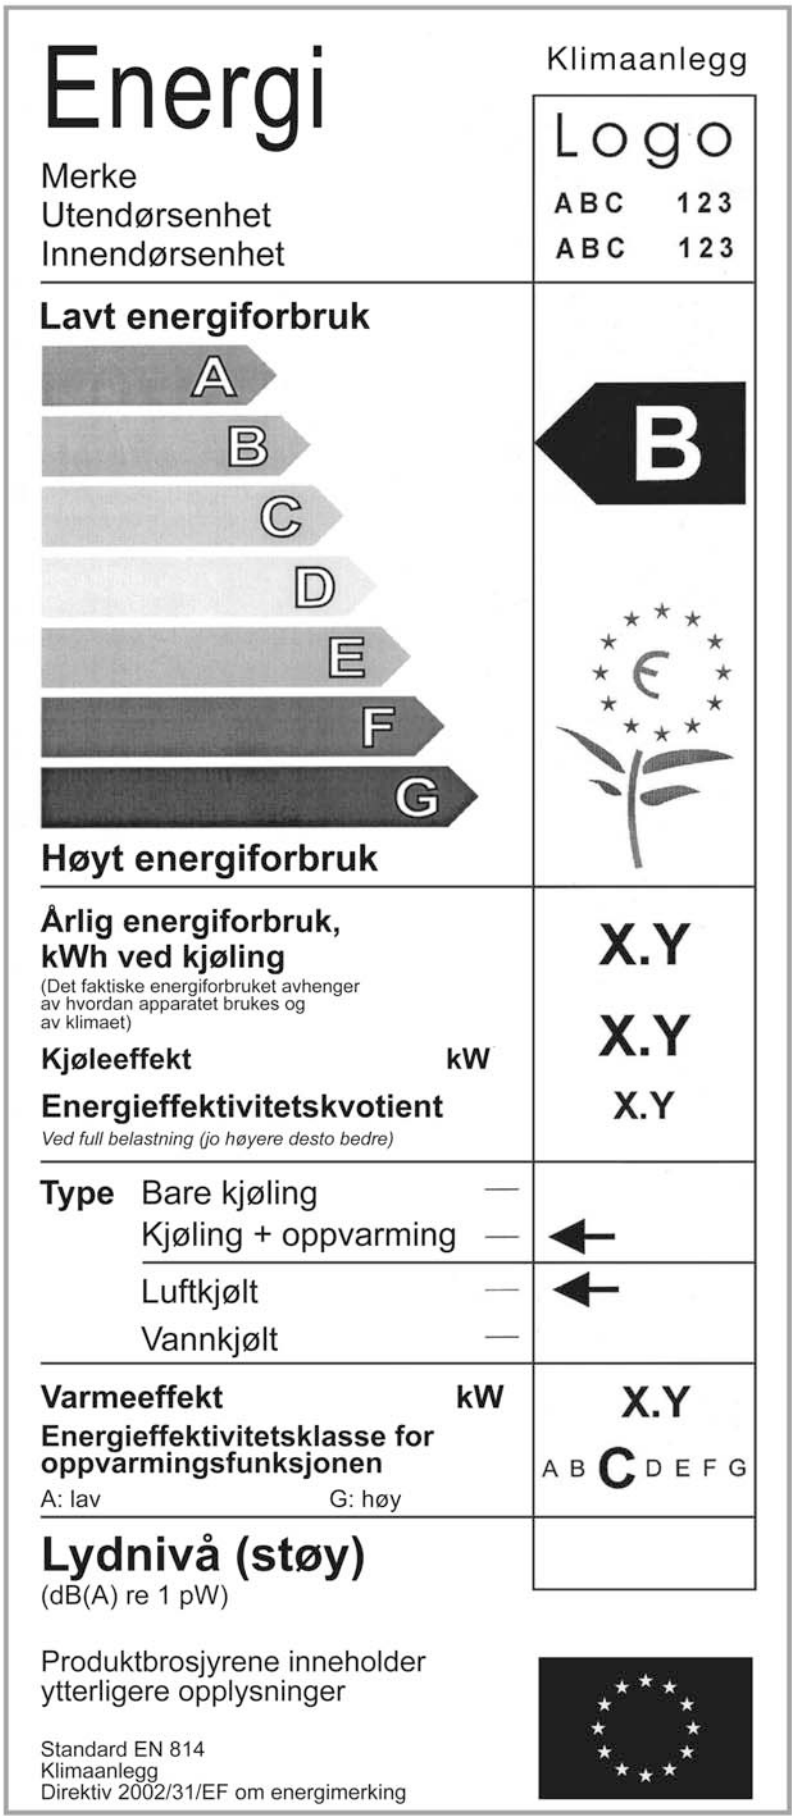
Energi
Klimaanlegg
Merke
Utendørsenhet
Innendørsenhet
Logo
ABC 123
ABC 123
Lavt energiforbruk
A
B
C
D
E
F
G
B
Høyt energiforbruk
Årlig energiforbruk, kWh ved kjøling
(Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet)
X.Y
Kjøleeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetskvotient
Ved full belastning (jo høyere desto bedre)
X.Y
Type
Bare kjøling —
Kjøling + oppvarming —
Luftkjølt —
Vannkjølt —
Varmeeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen
A: lav G: høy
A B C D E F G
Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
Standard EN 814
Klimaanlegg
Direktiv 2002/31/EF om energimerking

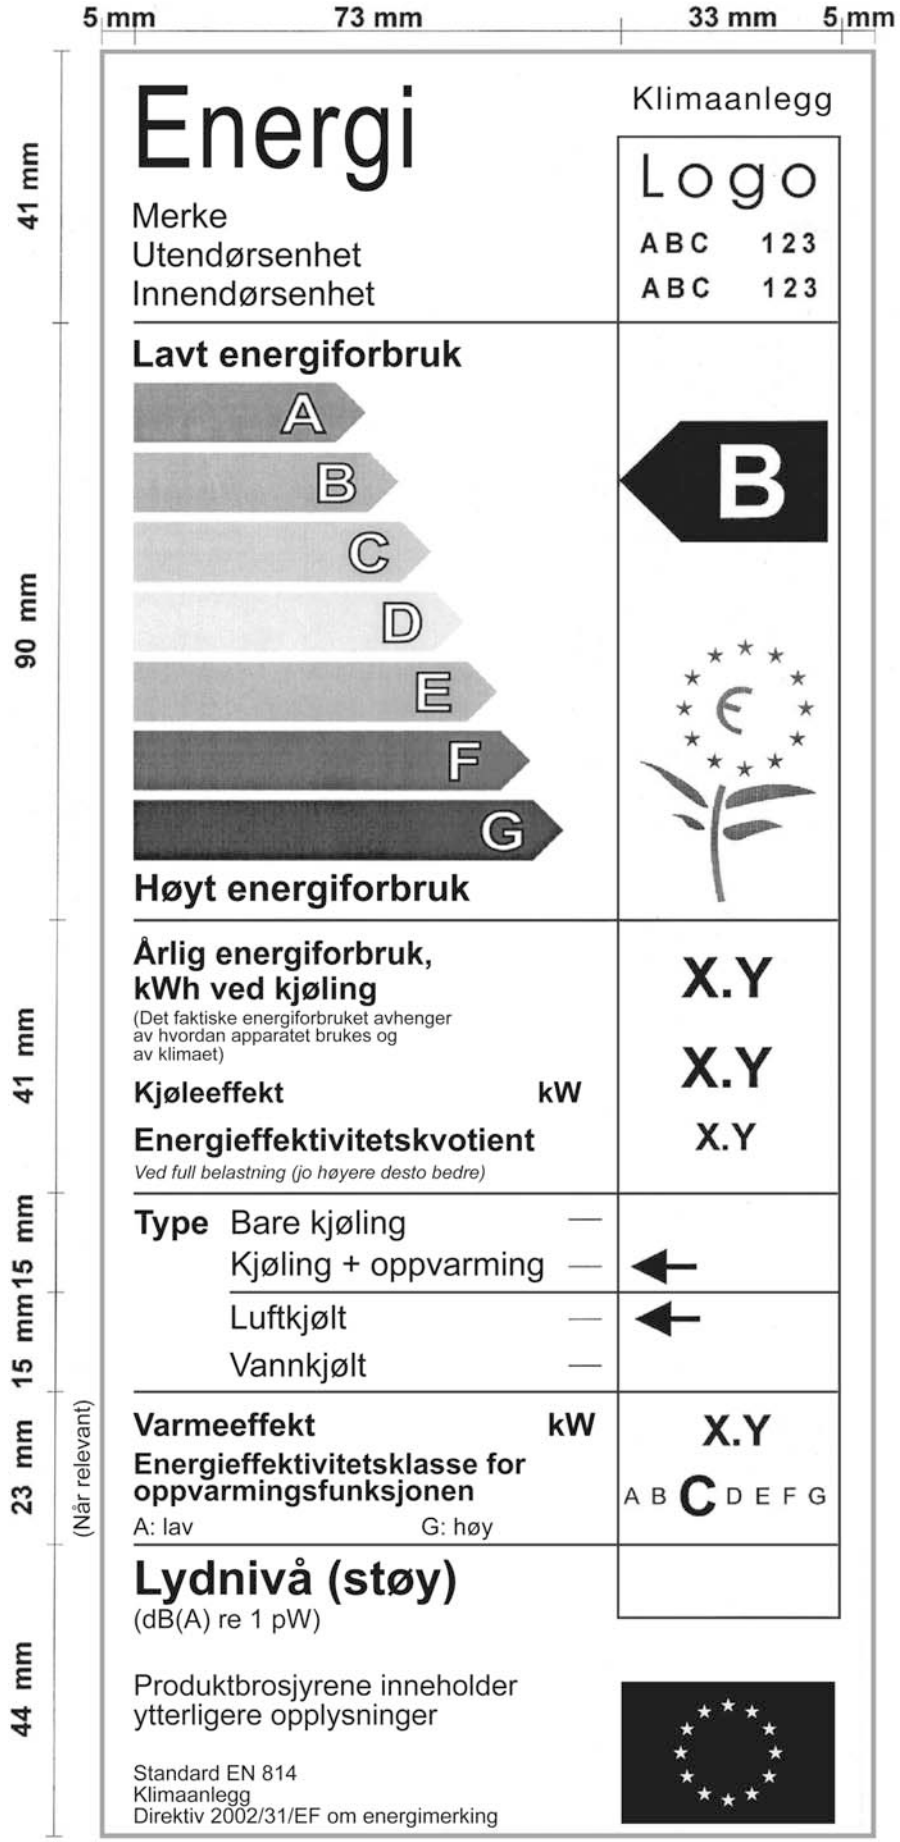
5 mm
73 mm
33 mm
5 mm
41 mm
90 mm
41 mm
15 mm
15 mm
23 mm
44 mm
(Når relevant)
Energi
Klimaanlegg
Logo
ABC 123
ABC 123
Merke
Utendørsenhet
Innendørsenhet
Lavt energiforbruk
A
B
C
D
E
F
G
Høyt energiforbruk
B
Årlig energiforbruk, kWh ved kjøling
(Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet)
X.Y
Kjøleeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetskvotient
Ved full belastning (jo høyere desto bedre)
X.Y
Type
Bare kjøling —
Kjøling + oppvarming —
Luftkjølt —
Vannkjølt —
Varmeeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen
A: lav G: høy
A B C D E F G
Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
Standard EN 814
Klimaanlegg
Direktiv 2002/31/EF om energimerking

”

II PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmumam Nr. 123/2004

Līguma II pielikuma 2. papildinājumā aiz 6. iedaļas iekļauj šādu iedaļu:

"7. IEDAĻA

Komisijas Direktīva 2002/31/EK

(mājsaimniecības gaisa kondicionieri)

Piezīme Etiķete I pielikums	Speciālā zīme un pasūtījums II un III pielikums	LV	IS	NO
⊗		Enerģētika	Orka	Energi
I	1	Ražotājs	Framleiðandi	Merke
II	2	Modelis	Gerð	Modell
II	2	Āra bloks	Utandyrabúnaður	Utendørs enhet
II	2	Iekšējais bloks	Innandyrabúnaður	Innendørs enhet
⊗		Efektīvāks	Góð nýtni	Lavt energiforbruk
⊗		Mazāk efektīvs	Slæm nýtni	Høyt energiforbruk
	3	Energoefektivitātes klase … skalā no A (efektīvāks) līdz G (mazāk efektīvs)	Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)	Klassifisering av energieffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)
V	5	Ikgadējais enerģijas patēriņš kWh dzesēšanas režīmā	Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh	Årlig energiforbruk kWh ved kjøling
V	5	Faktiskais patēriņš atkarīgs no ierīces lietošanas un klimata	Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.	Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet
VI	6	Dzesēšanas jauda	Kæling	Kjøleeffekt
VII	7	Energoefektivitātes koeficients (EEK) pilnai slodzei	Orkunýtnihlutfall við fullan styrk	Energieffektivitets-kvotient ved full belastning
VII	7	Jo augstāk, jo labāk	Því hærri, því betri	Jo høyere, desto bedre
VIII	8	Lielums	Stærð	Type
VIII	8	Tikai dzesēšana	Kæling eingöngu	Bare kjøling
VIII	8	Dzesēšana/sildīšana	Kæling/hitun	Kjøling/oppvarming
IX	9	Gaisa dzesēšana	Loftkældur	Luftkjølt
IX	9	Ūdens dzesēšana	Vatnskældur	Vannkjølt
X	10	Radītais siltums	Hitun	Varmeeffekt

Piezīme Etiķete I pielikums	Speciālā zīme un pasūtījums II un III pielikums	LV	IS	NO
XI	11	Sildīšanas process: A (efektīvāks) G (mazāk efektīvs)	Hitunarhæfni: A (góð nýtni) G (slæm nýtni)	Energieffektivitetsklasse for oppvarmings-funksjonen A (lav) G (høy)
XII	12	Troksnis (dB(A) re 1 pW)	Hávaði (dB(A) re 1 pW)	Støy (dB(A) re 1 pW)
⊗		Sīkāka informācija pieejama produkta reklāmas bukletos	Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum	Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
⊗		Norma EN 814	Staðall EN 814	Standard EN 814
⊗		Gaisa kondicionēšana	Loftræstibúnaður	Klimaanlegg
⊗		Enerģijas etiķešu Direktīva 2002/31/EK	Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar	Direktiv 2002/31/EF om energimerking
	11	Sildīšanas režīma energoefektivitātes klase	Orkunýtniflokkur við hitun	Energieffektivitetsklasse ved oppvarming”

III PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmumam Nr. 123/2004

Līguma IV pielikuma 5. papildinājumā aiz 6. iedaļas iekļauj šādu iedaļu:

"7. IEDAĻA

Komisijas Direktīva 2002/31/EK

(mājsaimniecības gaisa kondicionieri)

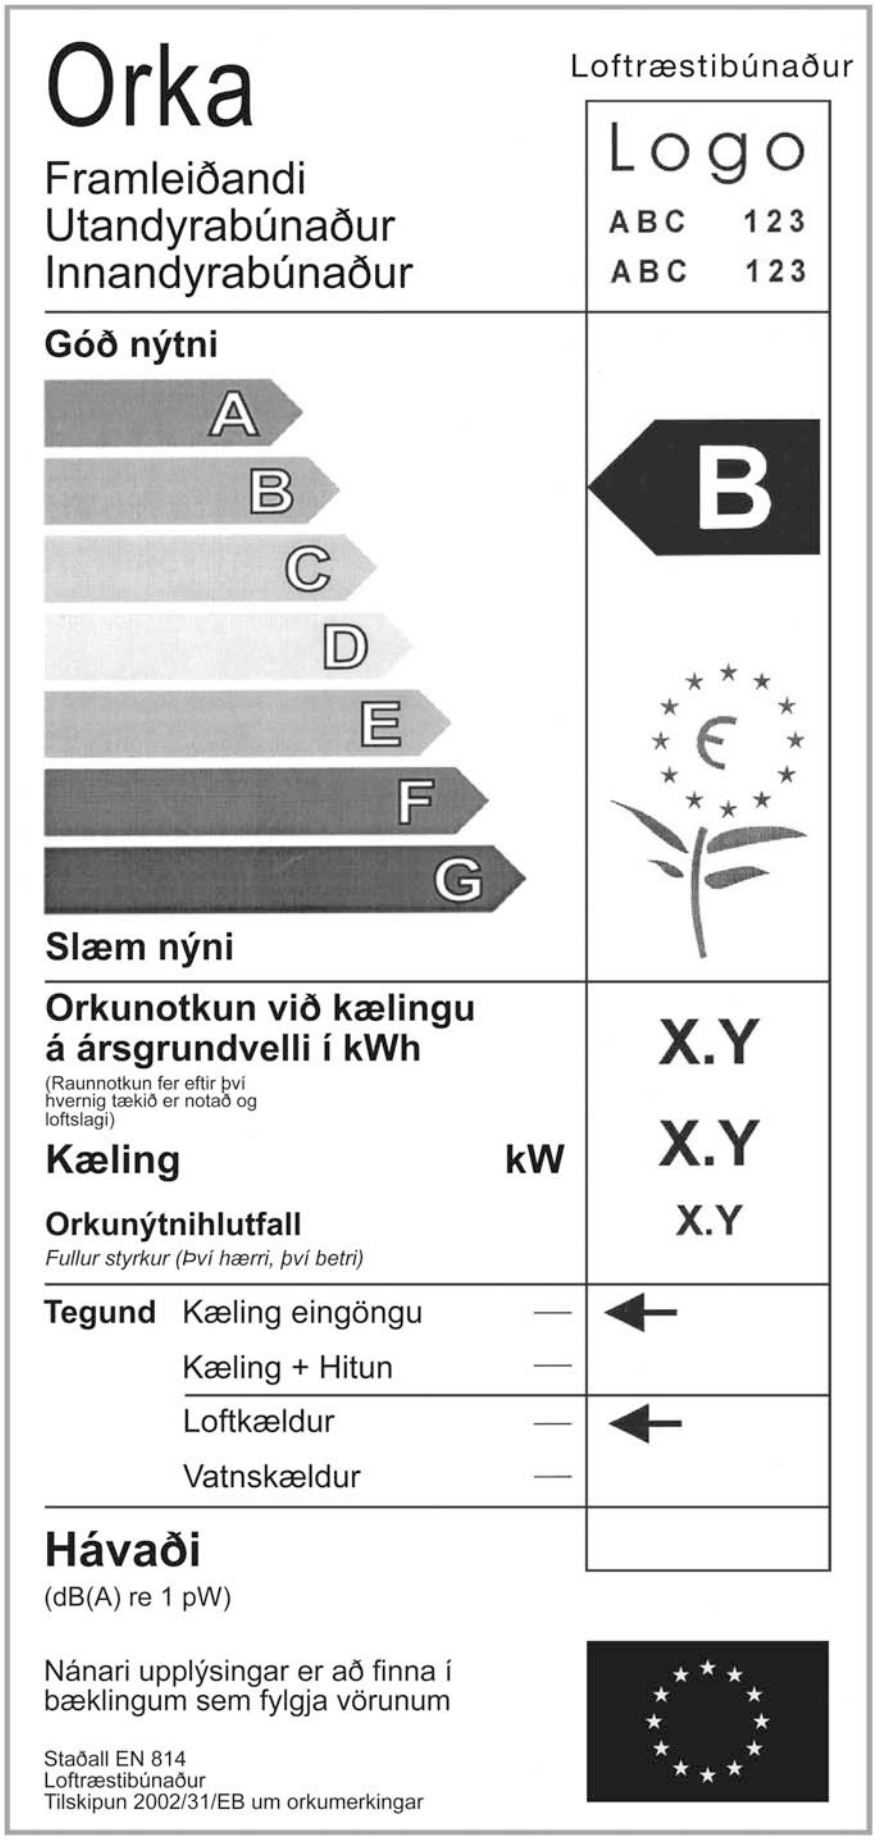
Orka
Loftræstibúnaður
Framleiðandi
Utandyrabúnaður
Innandyrabúnaður
Logo
ABC 123
ABC 123
Góð nýtni
A
B
C
D
E
F
G
B
Slæm nýni
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
(Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og loftslagi)
X.Y
Kæling kW
X.Y
Orkunýtnihlutfall
Fullur styrkur (Því hærri, því betri)
X.Y
Tegund
Kæling eingöngu —
Kæling + Hitun —
Loftkældur —
Vatnskældur —
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Staðall EN 814
Loftræstibúnaður
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

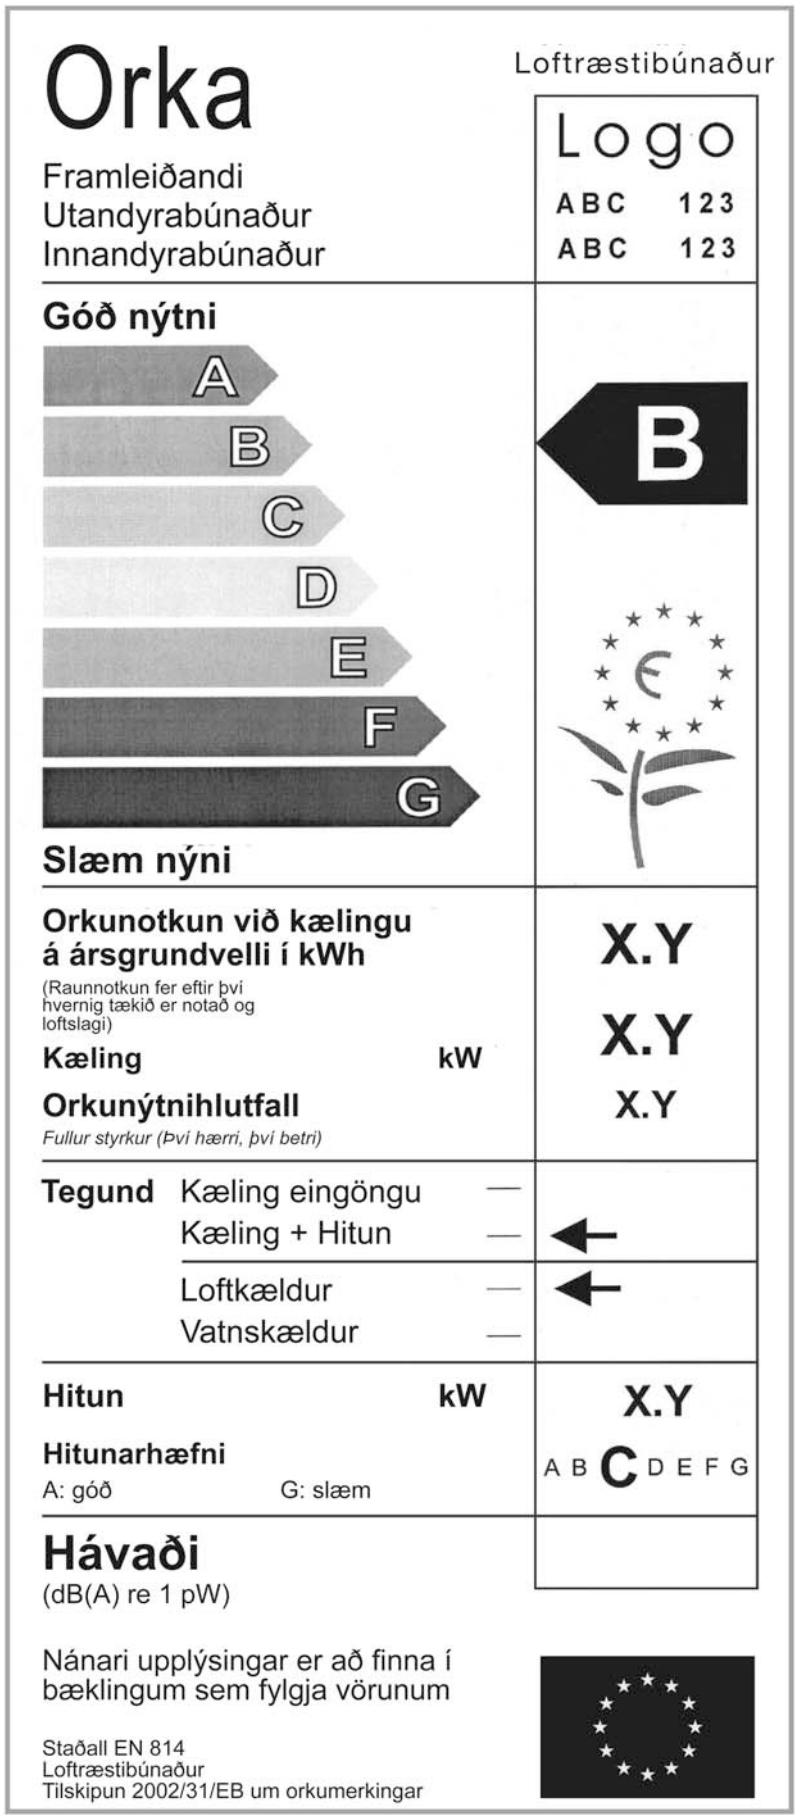
Orka
Loftræstibúnaður
Framleiðandi
Utandyrabúnaður
Innandyrabúnaður
Logo
ABC 123
ABC 123
Góð nýtni
A
B
C
D
E
F
G
B
Slæm nýni
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
(Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og loftslagi)
X.Y
Kæling kW
X.Y
Orkunýtnihlutfall
Fullur styrkur (Því hærri, því betri)
X.Y
Tegund
Kæling eingöngu —
Kæling + Hitun —
Loftkældur —
Vatnskældur —
Hitun kW
X.Y
Hitunarhæfni
A: góð G: slæm
A B C D E F G
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Staðall EN 814
Loftræstibúnaður
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

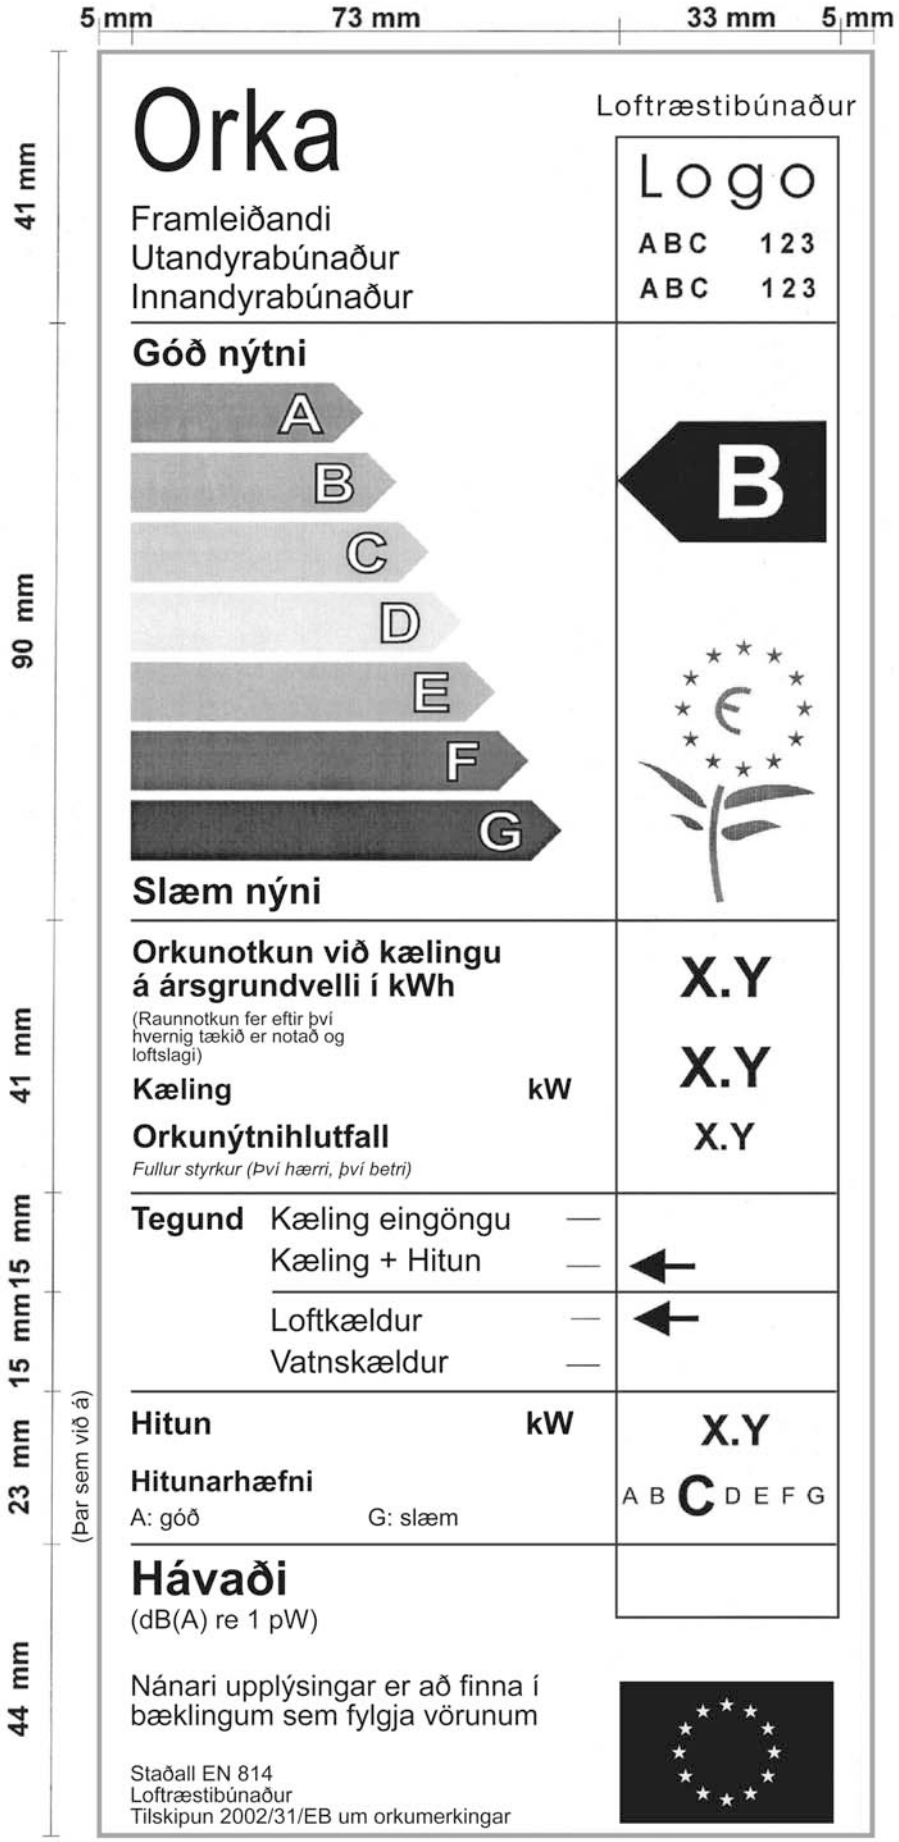
5 mm
73 mm
33 mm
5 mm
41 mm
90 mm
41 mm
15 mm
15 mm
23 mm
44 mm
(þar sem við á)
Orka
Loftræstibúnaður
Framleiðandi
Utandyrabúnaður
Innandyrabúnaður
Logo
ABC 123
ABC 123
Góð nýtni
A
B
C
D
E
F
G
B
Slæm nýni
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
(Raunnotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og loftslagi)
X.Y
Kæling kW
X.Y
Orkunýtnihlutfall
Fullur styrkur (Því hærri, því betri)
X.Y
Tegund
Kæling eingöngu —
Kæling + Hitun —
Loftkældur —
Vatnskældur —
Hitun kW
X.Y
Hitunarhæfni
A: góð G: slæm
A B C D E F G
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Staðall EN 814
Loftræstibúnaður
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

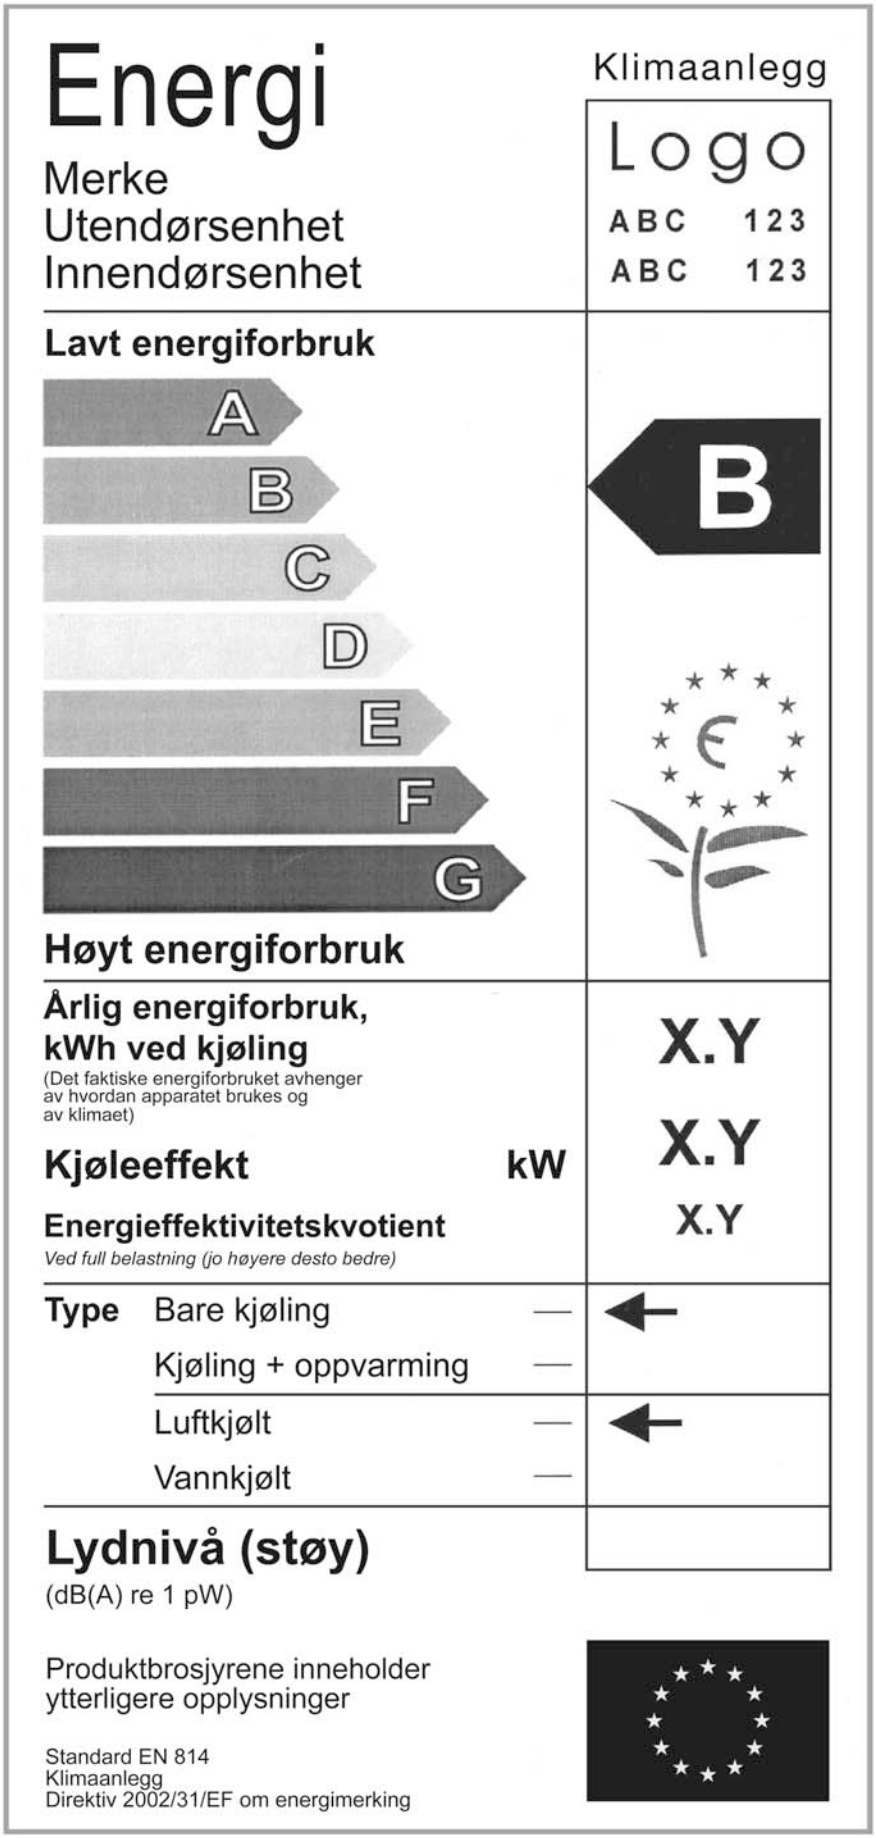
Energi
Klimaanlegg
Merke
Utendørsenhet
Innendørsenhet
Logo
ABC 123
ABC 123
Lavt energiforbruk
A
B
C
D
E
F
G
B
Høyt energiforbruk
Årlig energiforbruk, kWh ved kjøling
(Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet)
X.Y
Kjøleeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetskvotient
Ved full belastning (jo høyere desto bedre)
X.Y
Type
Bare kjøling —
Kjøling + oppvarming —
Luftkjølt —
Vannkjølt —
Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
Standard EN 814
Klimaanlegg
Direktiv 2002/31/EF om energimerking

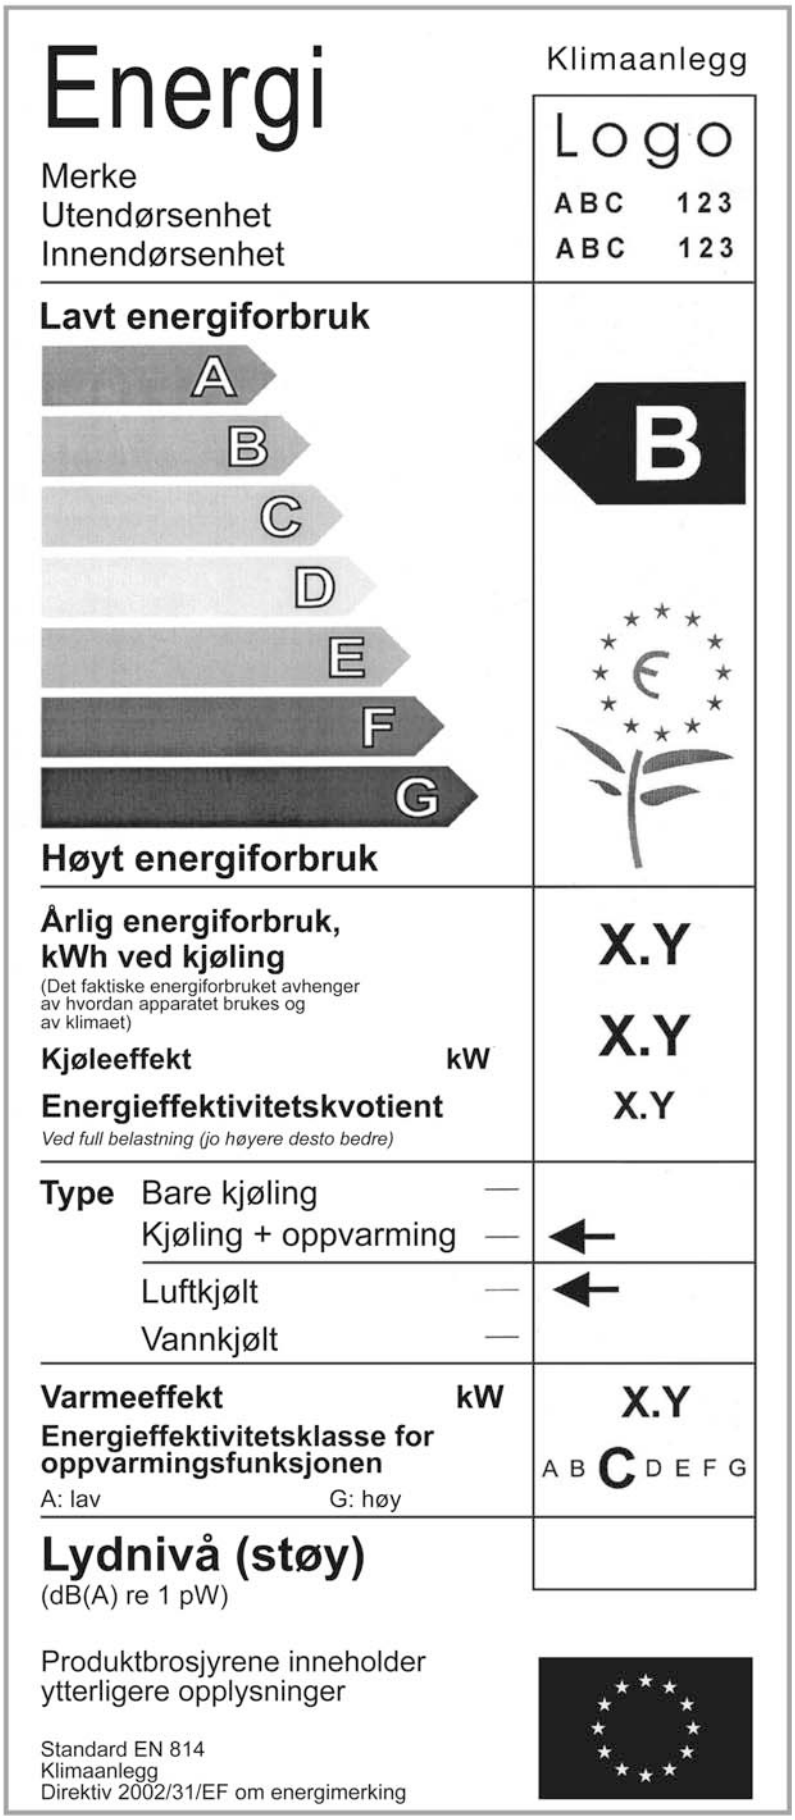
Energi
Klimaanlegg
Merke
Utendørsenhet
Innendørsenhet
Logo
ABC 123
ABC 123
Lavt energiforbruk
A
B
C
D
E
F
G
B
Høyt energiforbruk
Årlig energiforbruk, kWh ved kjøling
(Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet)
X.Y
Kjøleeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetskvotient
Ved full belastning (jo høyere desto bedre)
X.Y
Type
Bare kjøling —
Kjøling + oppvarming —
Luftkjølt —
Vannkjølt —
Varmeeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen
A: lav G: høy
A B C D E F G
Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
Standard EN 814
Klimaanlegg
Direktiv 2002/31/EF om energimerking

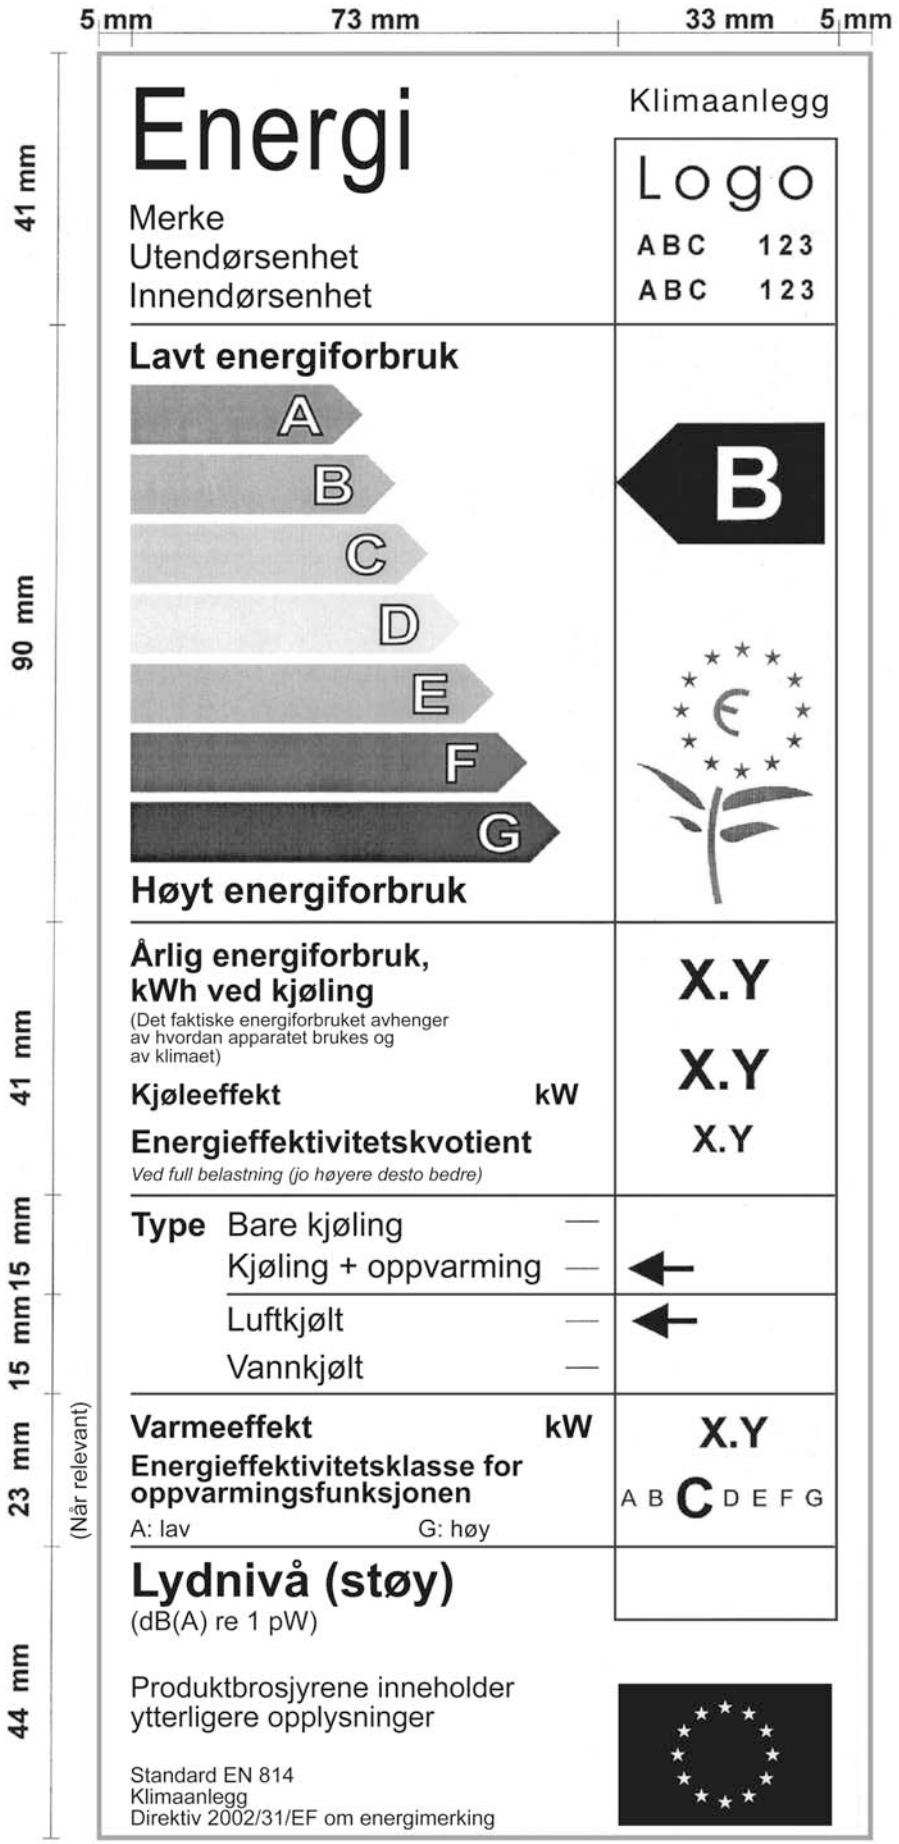
5 mm
73 mm
33 mm
5 mm
41 mm
90 mm
41 mm
15 mm
15 mm
23 mm
(Når relevant)
44 mm
Energi
Klimaanlegg
Logo
ABC 123
ABC 123
Merke
Utendørsenhet
Innendørsenhet
Lavt energiforbruk
A
B
C
D
E
F
G
B
Høyt energiforbruk
Årlig energiforbruk, kWh ved kjøling
(Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet)
X.Y
Kjøleeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetskvotient
Ved full belastning (jo høyere desto bedre)
X.Y
Type
Bare kjøling —
Kjøling + oppvarming —
Luftkjølt —
Vannkjølt —
Varmeeffekt kW
X.Y
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen
A: lav G: høy
A B C D E F G
Lydnivå (støy)
(dB(A) re 1 pW)
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
Standard EN 814
Klimaanlegg
Direktiv 2002/31/EF om energimerking

”

IV PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmumam Nr. 123/2004

Līguma IV pielikuma 6. papildinājumā aiz 6. iedaļas iekļauj šādu iedaļu:

"7. IEDAĻA

Komisijas Direktīva 2002/31/EK

(mājsaimniecības gaisa kondicionieri)

Piezīme Etiķete I pielikums	Speciālā zīme un pasūtījums II un III pielikums	LV	IS	NO
⊗		Enerģētika	Orka	Energi
I	1	Ražotājs	Framleiðandi	Merke
II	2	Modelis	Gerð	Modell
II	2	Āra bloks	Utandyrabúnaður	Utendørs enhet
II	2	Iekšējais bloks	Innandyrabúnaður	Innendørs enhet
⊗		Efektīvāks	Góð nýtni	Lavt energiforbruk
⊗		Mazāk efektīvs	Slæm nýtni	Høyt energiforbruk
	3	Energoefektivitātes klase … skalā no A (efektīvāks) līdz G (mazāk efektīvs)	Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)	Klassifisering av energieffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)
V	5	Ikgadējais enerģijas patēriņš kWh dzesēšanas režīmā	Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh	Årlig energiforbruk kWh ved kjøling
V	5	Faktiskais patēriņš atkarīgs no ierīces lietošanas un klimata	Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.	Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet
VI	6	Dzesēšanas jauda	Kæling	Kjøleeffekt
VII	7	Energoefektivitātes koeficients (EEK) pilnai slodzei	Orkunýtnihlutfall við fullan styrk	Energieffektivitets-kvotient ved full belastning
VII	7	Jo augstāk, jo labāk	Því hærri, því betri	Jo høyere, desto bedre
VIII	8	Lielums	Stærð	Type
VIII	8	Tikai dzesēšana	Kæling eingöngu	Bare kjøling
VIII	8	Dzesēšana/apkure	Kæling/hitun	Kjøling/oppvarming
IX	9	Gaisa dzesēšana	Loftkældur	Luftkjølt
IX	9	Ūdens dzesēšana	Vatnskældur	Vannkjølt
X	10	Radītais siltums	Hitun	Varmeeffekt

Piezīme Etiķete I pielikums	Speciālā zīme un pasūtījums II un III pielikums	LV	IS	NO
XI	11	Sildīšanas process: A (efektīvāks) G (mazāk efektīvs)	Hitunarhæfni: A (góð nýtni) G (slæm nýtni)	Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen A (lav) G (høy)
XII	12	Troksnis (dB(A) re 1 pW)	Hávaði (dB(A) re 1 pW)	Støy (dB(A) re 1 pW)
⊗		Sīkāka informācija pieejama produkta reklāmas bukletos	Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum	Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger
⊗		Norma EN 814	Staðall EN 814	Standard EN 814
⊗		Gaisa kondicionēšana	Loftræstibúnaður	Klimaanlegg
⊗		Enerģijas etiķešu Direktīva 2002/31/EK	Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar	Direktiv 2002/31/EF om energimerking
	11	Sildīšanas režīma energoefektivitātes klase	Orkunýtniflokkur við hitun	Energieffektivitetsklasse ved oppvarming”